

# POŽARNI RED

**UNIVERZA NA PRIMORSKEM**

**Pedagoška fakulteta,**  
Cankarjeva ulica 5, Koper

**Za lokacijo: »ELEKTRON«, Čevljarska ulica 19, Koper**

marec 2025

## Kazalo

|                                                                                                             |                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| I.                                                                                                          | SPLOŠNE DOLOČBE.....                                                  | 3  |
| II.                                                                                                         | ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM.....                                | 3  |
| III.                                                                                                        | UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM - PREVENTIVA .....                        | 6  |
| IV.                                                                                                         | ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI IZ PROSTOROV FAKULTETE .....           | 9  |
| V.                                                                                                          | UKREPI ZARADI NEVARNOSTI POŽARA ALI EKSPLOZIJE.....                   | 9  |
| VI.                                                                                                         | PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV – ZAPOSLENIH, ŠTUDENTOV IN UPORABNIKOV | 9  |
| VII.                                                                                                        | UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO .....                | 10 |
| VIII.                                                                                                       | PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM.....               | 10 |
| IX.                                                                                                         | NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA.....                            | 11 |
| X.                                                                                                          | USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ VARSTVA PRED POŽAROM.....                 | 11 |
| XI.                                                                                                         | PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE .....                                      | 12 |
| KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM ...                                |                                                                       | 14 |
| EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI S POŽARNIM REDOM.....                                                           |                                                                       | 18 |
| EVIDENČNI LIST O USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IZ VARSTVA PRED POŽAROM.....                                      |                                                                       | 19 |
| EVIDENČNI LIST O USPOSABLJANJU OSEB ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV<br>IN IZVAJANJE EVAKUACIJE ..... |                                                                       | 20 |
| EVIDENČNI LIST O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE                                |                                                                       | 21 |
| EVIDENČNI LIST O POŽARIH IN EKSPLOZIJAH.....                                                                |                                                                       | 23 |
| NAVODILA ZA VARSTVO PRED POŽAROM za zunanje izvajalce del.....                                              |                                                                       | 24 |
| DOVOLJENJE - NAVODILO ZA IZVAJANJE VROČIH DEL.....                                                          |                                                                       | 25 |

# Požarni red – UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKA FAKULTETA – »ELEKTRON«

Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 03/2007, 9/11, 83/12) in 2. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/2007 in Ur.l. RS, št. 34/2011 in 101/11), je dekanja UP Pedagoške fakultete sprejela:

## **P O Ž A R N I   R E D**

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. člen (Namen požarnega reda)**

Požarni red ureja celoten sistem varstva pred požarom v prostorih **UNIVERZE NA PRIMORSKEM, Pedagoška fakulteta**, Cankarjeva ulica 5, Koper - (v nadaljevanju UP PEF) in določa:

- organizacijo varstva pred požarom,
- ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
- navodila za ravnanje v primeru požara,
- vrste in načine usposabljanja za varstvo pred požarom.

**Požarni red zajema prostore fakultete na lokaciji:**

- **UP PEF »ELEKTRON«, Čevljarska ulica 19, Koper (pritličje)**

#### **2. člen (Uporaba določb požarnega reda)**

Vsi zaposleni na fakulteti so dolžni pri organizaciji in delu, opravljati svoje delo tako, da ne bo nevarnosti, ki bi lahko v delovnih ali pomožnih prostorih fakultete, povzročil požar. Določbe tega požarnega reda so prav tako obvezujoče tudi za zunanje izvajalce del (vzdrževalna, distribucijska opravila) in stranke.

### **II. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM**

#### **3. člen (Odgovorna oseba fakultete – Dekanja UP PEF)**

Odgovorna oseba UP PEF je odgovorna za varstvo pred požarom. Odgovorna oseba lahko pooblasti ustrezno usposobljeno pravno ali fizično osebo (pooblaščen strokovni delavec), ki mu je odgovorna za izvajanje strokovnih nalog in ukrepov varstva pred požarom. **Odgovorna je da:**

- organizira varstvo pred požarom v skladu z zakonodajo, nadzira izvajanje predpisov s področja varstva pred požarom in poveže sistem varstva pred požarom v funkcionalno celoto,
- pooblasti pooblaščenca VPP znotraj delodajalca za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v prostorih,
- v okviru letnega programa sprejme plan oziroma določi in potrdi program ukrepov varstva pred požarom ter zanj zagotavlja potrebna finančna sredstva,
- obravnava problematiko stanja varstva pred požarom, predloženo s strani strokovnega sodelavca VPP in pooblaščenec oseb VPP,
- na predlog pooblaščenca VPP in neposrednega vodje uvede disciplinski postopek zoper zaposlenega, ki ne upošteva določil Požarnega reda, ne izvaja predpisanih ukrepov varstva pred požarom ter z opuščanjem predpisanih ukrepov povzroči nastanek požara ali požar,
- določi v sodelovanju s pooblaščencom VPP, odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- izvršuje obveznosti do organov inšpekcije in sodeluje z njimi,
- sprejme požarni red, spremembe oz. dopolnitve, požarne in evakuacijske načrte.

#### 4. člen

##### (Pooblaščen strokovni delavec za požarno varstvo)

Odgovorna oseba lahko pooblasti ustrezno usposobljeno pravno ali fizično osebo (pooblaščen strokovni delavec), ki mu je odgovorna za izvajanje strokovnih nalog in ukrepov varstva pred požarom. V kolikor odgovorna oseba fakultete ne pooblasti ustrezno usposobljene fizične oz. pravne osebe za opravljanje nalog pooblaščenega strokovnega delavca, te naloge opravlja odgovorna oseba fakultete.

Za Univerzo na Primorskem opravlja strokovne naloge s področja požarne varnosti (pooblaščen strokovni delavec), ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. - **Poslovna enota Koper, tel. 05/630 90 35.**

##### Naloge pooblaščenega strokovnega delavca:

- opravlja kontrolni nadzor nad stanjem varstva pred požarom,
- svetuje o izvedbi najprimernejšega načina organizacije varstva pred požarom,
- izvaja kontrolni nadzor nad sredstvi za gašenje (gasilni aparati, hidranti), ter predlaga potrebne ukrepe (servisiranje, zamenjava),
- organizira periodično poučevanje zaposlenih o varstvu pred požarom in usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- analizira vzroke požarov, predlaga ukrepe za odpravo vzrokov nastanka in poskrbi, da se vodi predpisana evidenca o morebitnih nastalih požarih,
- predlaga prepoved dela, če ugotovi pomanjkljivosti, ki bi lahko neposredno povzročile požar.

#### 5. člen

##### (Pooblaščen oseba za varstvo pred požarom – zaposleni na fakulteti)

##### Naloge pooblaščenca VPP so:

- skrbi za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v prostorih,
- poskrbi za odpravo pomanjkljivosti in nevarnosti za nastanek požara,
- obvešča odgovorno osebo fakultete o ugotovljenih pomanjkljivostih s področja varstva pred požarom,
- sodeluje pri izpolnitvi evidenčnega lista o požarih in eksplozijah,
- seznani izvajalce del z razmerami in pogoji na delovišču, ki so pomembni za zagotavljanje varstva pred požarom z navodili za posameznike,
- na osnovi predhodno izdanega dovoljenja poskrbi za izvedbo preventivnih ukrepov v primeru, če opravljajo v prostorih ustanove požarno nevarna dela drugi izvajalci: dogovor, požarna straža, ureditev mesta dela in podobno,
- poskrbi, da so vsi novo zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom,
- poskrbi za izvedbo meritev in pregledov električnih, strelovodnih in plinskih inštalacij,
- poskrbi za izvedbo pregleda gasilnih sredstev in opreme,
- poskrbi za izvedbo pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
- skrbi, da so vsi novo zaposleni seznanjeni s požarnim redom in da se o tem vodi ustrezna evidenca ter seznani zaposlene z ukrepi varstva pred požarom, ki veljajo v prostorih službe ter z mesti nahajanja gasilnih sredstev,
- v primeru uporabe gasilnega aparata poskrbi za njegovo ponovno napolnitev,
- obvešča odgovorno osebo fakultete in strokovnega sodelavca za VPP o planiranem izvajanju požarno nevarnih del in požarne straže,
- se dogovarja z odgovorno osebo izvajalca glede izvajanja požarno nevarnih del in izvajanja požarne straže,
- sodeluje pri seznanjanju izvajalcev del z razmerami in pogoji na delovišču, ki so pomembni za zagotavljanje varstva pred požarom,
- izdaja dovoljenja za izvajanje požarno nevarnih del, v dogovoru z odgovorno osebo izvajalca in izvajalcem del,
- seznani strokovnega sodelavca VPP o izvajanju požarno nevarnih del,
- izvršuje obveznosti do organov inšpekcije in sodeluje z njimi.

**6. člen**  
**(Zaposleni v službi za splošne zadeve)**

**Naloge zaposlenih v službi za splošne zadeve so:**

- izvajajo nadzor nad prostori in uporabniki, opozarja na požarno nevarno delovanje zaposlenih, študentov in drugih obiskovalcev in ga na primeren način po potrebi prepreči,
- ob ugotovljeni nepravilnosti ob obhodu takoj javi pooblaščenca VPP, če je nepravilnost take narave, da je sami ne morejo odpraviti,
- obvešča pooblaščenca VPP o kršitvah požarnega reda, pomanjkljivostih opreme, sistemov in naprav za aktivno požarno zaščito in drugih kršitvah, ki bi lahko povzročile nevarnost požara/eksplozije,
- z rednimi obhodi preverja stanje v prostorih, evakuacijske poti in izhode, intervencijske dostope,
- v primeru sproženja alarma ali prejema obvestila preveri mesto nevarnosti,
- takoj obvesti odgovorno osebo fakultete, pooblaščenca VPP o natančni lokaciji in obsegu nevarnosti,
- zavaruje območje, prepreči vstop v objekt vsem nepooblaščenim osebam,
- prepreči vstop nepooblaščenim osebam in zagotovi prost dostop intervencijskim vozilom,
- posreduje intervencijskim enotam začetne informacije o nastanku požara, po potrebi osnovne informacije o objektu (električne, strojne;)
- opozori na prisotnost invalidov in funkcionalno oviranih oseb, ki bi se v primeru nevarnosti same težko umaknile.

**7. člen**  
**(Zaposleni neposredno na delu)**

**Dolžnosti zaposlenih:**

- opravljajo delo in uporabljajo delovna sredstva in materiale tako, da način njihove uporabe ne predstavlja nevarnosti za nastanek požara,
- po končanem delu zapustijo svoje delovno mesto v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara ali požar,
- se pred nastopom na delovno mesto seznani z ukrepi varstva pred požarom, v zvezi z njihovim delom,
- stalno izpopolnjujejo svoje znanje s področja varstva pred požarom in da se obvezno udeležujejo organiziranega usposabljanja za varstvo pred požarom,
- obvestijo svojega nadrejenega o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki bi lahko povzročile nastanek požara,
- prenehajo z delom, če pretehta nevarnost nastanka požara, ter o tem takoj obvestijo svojega nadrejenega,
- skrbijo za red in čistočo na delovnem mestu in da ne zalagajo evakuacijskih poti ter dostopov do gasilnih sredstev,
- upoštevanje navodil iz varnostnega lista pri rokovanju z čistili in ostalimi kemikalijami,
- za občasno kontrolo stanja požarne varnosti, ter za obveščanje odgovorne osebe fakultete, o ugotovljenih pomanjkljivostih s področja požarnega varstva,
- sodelujejo pri gašenju, reševanju in evakuaciji v primeru požara ali druge nesreče,
- opozarjajo druge osebe na nevarnost nastanka požara zaradi nepravilnega dela, kajenja ali neupoštevanja drugih ukrepov iz požarnega reda,
- brez pisnega dovoljenja službe za splošne zadeve ne uporabljajo od drugod prinesenih grelnih teles,
- upoštevajo prepoved kajenja v vseh prostorih.

**8. člen**  
**(Študentje in drugi obiskovalci)**

**Študentje in drugi obiskovalci skrbijo za varstvo pred požarom na območjih, tako da:**

- se ne zadržujejo v prostorih namenjenih samo za zaposlene, brez spremstva oziroma vednosti zaposlenih,
- upoštevajo vse oznake za evakuacijo in umik v primeru požara,
- upoštevajo vsa opozorila in navodila zaposlenih,

- upoštevajo opozorila in oznake o prepovedi kajenja,
- v objektih ne uporabljajo nevarnih in vnetljivih snovi,
- ne zasedajo zasilnih izhodov, evakuacijskih poti, stopnišč in drugih prehodov, dostopov,
- s svojimi vozili ne zaparkirajo evakuacijskih ali intervencijskih poti,
- se v primeru požara odstranijo iz objekta.

#### **9. člen** **(Zunanji izvajalci del)**

Določila tega požarnega reda smiselno veljajo tudi za delavce - posameznike, ki opravljajo določene storitve v prostorih fakultete (vzdrževalna dela, distribucija). Za vsako konkretno delo, ki se opravlja v prostorih fakultete, mora izvajalec prejeti navodila za zunanje izvajalce. Če se v prostorih fakultete opravljajo »Vroča dela«, jih mora odobriti odgovorna oseba fakultete na dovoljenju – navodila za izvajanje vročih del iz priloge Požarnega reda.

#### **Upoštevati je potrebno:**

- da izdana »navodila za zunanje izvajalce del« s strani odgovorne osebe fakultete, morajo biti podpisana in sprejeta tudi od zunanjega izvajalca del,
- da vsak izvajalec in naročnik del poskrbita za požarno varnostne ukrepe (preventivni ukrepi opredeljeni na navodilih pred pričetkom izvajanja del),
- da se seznanijo s postopki in nalogami v primeru požara in po požaru.

#### **Navodila morajo vsebovati:**

1. organizacijo varstva pred požarom, vključno za nalogami in odgovornostmi,
2. preventivne ukrepe in postopke za preprečevanje nastanka požara,
3. postopke in naloge v primeru požara,
4. postopke in naloge po požaru.

#### **10. člen** **(Kršitve in odgovornosti)**

Vsako opravljanje del in obnašanje, ki je v nasprotju s predpisi iz požarnega varstva predstavlja kršitev delovnih obveznosti. Hujša kršitev predstavlja:

- opustitev navodil in varnih metod dela, ki imajo za posledico nastanek eksplozije ali požara, s hudimi posledicami (poškodbe delavcev, materialna škoda),
- odstranitev ali poškodovanje elementov aktivne in pasivne požarne zaščite (gasilnih aparatov, varnostna razsvetljava - svetilka, označb poti in opreme),
- odklonitev teoretičnega in praktičnega usposabljanja iz požarnega varstva.

### **III. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM - PREVENTIVA**

#### **11. člen** **(Preventivne naloge zaposlenih na fakulteti)**

Zaposleni morajo pri svojem delu upoštevati in izvajati splošne ali če narava dela zahteva, posebne požarno-preventivne ukrepe, delo pa opravljati na tak način, da ne povzročajo nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije. Delo so dolžni organizirati in voditi tako, da je zagotovljeno upoštevanje predpisov s področja varstva pred požarom. **Pri svojem delu morajo poleg upoštevanja varnostnih ukrepov zagotoviti:**

- vzdrževanje reda in čistoče v delovnih in pomožnih prostorih, kjer so v uporabi lahko vnetljive snovi, čistila, itd.,
- prepoved uporabe dodatnih grelnih teles v prostorih fakultete,

- prepoved kajenja v vseh prostorih,
- redni nadzor nad stanjem požarnega varstva v svojem območju dela,
- beleženje pomanjkljivosti oz. nevarnosti, odprava manjših pomanjkljivosti oz. nevarnosti,
- udeležba pri izobraževanju in usposabljanju iz varstva pred požarom (teoretičnega in praktičnega),
- odstranjevanje vseh vrst gorljivih odpadkov v ustrezne posode (ločevanje), izven delovnih prostorov,
- hranjenje in skladiščenje lahko vnetljivih snovi oz. drugih snovi, v za to namenjenih prostorih,
- nadzor nad uporabo naprav ki so pod električno napetostjo,
- vzdrževanje vseh električnih/plinskih napeljav in naprav v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca,
- ustrezno označevanje vseh prepovedi in nevarnosti s standardiziranimi znaki – kajenje, proste evakuacijske poti in izhode, dostopnost gasilnih sredstev in naprav, zlasti ročnih gasilnih aparatov, brezhibnost oznak za izhode, proste evakuacijske poti in izhode.

#### **12. člen** **(Uporaba energetskih inštalacij in naprav)**

Energetske inštalacije (elektrika, klimati – prezračevanje in ogrevanje) morajo biti brezhibne in periodično pregledane:

- el. inštalacija v roku, ki ni daljši od 8 let,
- prezračevalne naprave in klimati, po navodilih proizvajalca,

#### **13. člen** **(Uporaba in prisotnost lahko vnetljivih snovi – papir, karton, čistila)**

Pri uporabi, skladiščenju lahko vnetljivih snovi je potrebno upoštevati preventivna požarno varnostna določila, ter uporabnike poučiti o pravilnem in varnem načinu dela, ter ukrepe ob morebitnem nastanku požara. Količine lahko vnetljivih snovi v delovnih prostorih je potrebno omejiti na minimum, oz. v primeru tekočin, na količine za dnevne potrebe. Vse snovi morajo biti tudi ustrezno shranjene (original embalaža) - skladiščene in uporabljene skladno z navodili za varno delo. Upoštevati je potrebno prepoved kajenja, ter shranjevanje določenih snovi v istih prostorih. Upošteva se nameščene opozorilne table z napisom »NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN« oz. oznake o viru nevarnosti ter prepovedi.

#### **14. člen** **(Adaptacije, rekonstrukcije, popravila in vzdrževanje objektov)**

Pri adaptacijah ali rekonstrukcijah prostorov in objektov, se morajo upoštevati vsi veljavni tehniški predpisi in standardi s področja varstva pred požarom in določbe tega požarnega reda.

#### **15. člen** **(Vzdrževanje in popravila - na objektu in opremi)**

Pri vzdrževanju, remontih, popravilih je potrebno zagotoviti izvajanje del na tak način, da se ne povzroči požar ali eksplozijo in sicer:

- Pri vseh vročih delih (varjenju, rezanju in drugih delih, kjer se uporablja odprt plamen, nastajajo iskre in toplota), je obvezna požarna straža. Oseba, ki opravlja požarno stražo mora biti usposobljena skladno s 5. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Ta oseba je določena s strani izvajalca vročih del, ki mora dokazilo o usposobljenosti predložiti osebi-naročniku, ki je izdala dovoljenje za izvajanje vročih del – priloga požarnega reda.

Če izvajalec nima ustrezno usposobljene osebe, se za izvedbo požarne straže sklene pogodbo s pristojno lokalno gasilsko enoto. V prostorih, kjer se izvajajo dela morajo biti dosegljiva ustrezna gasilna sredstva.

Delavci, ki izvajajo vroča dela in kako drugače uporabljajo odprt plamen in orodje, ki iskri, morajo biti poučeni in usposobljeni za uporabo teh sredstev.

- **Za opravljanje vseh vročih del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi, lahko opravljajo požarno stražo le gasilci v skladu z Zakonom, ki ureja gasilstvo.**
- Vzdrževanje in izvajanje del na vseh električnih napeljavah in napravah sme opravljati usposobljen delavec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi. To velja tudi za popravila na plinski inštalaciji.

#### **16. člen (Prepoved kajenja)**

Kajenje je prepovedano v vseh prostorih objekta fakultete in v neposredni okolici objekta. Kajenje je dovoljeno le na označenih mestih za kajenje, prezračevanih in opremljenih s pepelniki oz. odlagalnimi koši za ogorke, pepel.

#### **17. člen (Gasilniki)**

Prostori fakultete morajo biti opremljeni z gasilniki in drugimi sredstvi za gašenje. Količina in vrsta se določi na osnovi izračuna, ki je priloga požarnega reda. Gasilniki morajo biti nameščeni na vidnih in lahko dostopnih mestih in ustrezno označeni. Dostopi do gasilnikov morajo biti vedno prosti. Gasilniki morajo biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca, redno kontrolirani in vedno v brezhibnem stanju. Nenamenska uporaba ni dovoljena.

**Vzdrževanje in pregled delovanja se izvaja za:**

- ročne gasilne aparate (enkrat letno ali po navodilu proizvajalca),

Pregled delovanja ter vzdrževanje opravlja pooblaščen serviser. Vizualni kontroli pregled stanja gasilnikov in hidrantov opravlja odgovorna oseba fakultete, ob rednem nadzoru stanja požarnega varstva v prostorih fakultete oz. pooblaščen strokovni delavec za VPP.

#### **18. člen (Oznake za evakuacijo, zasilno razsvetljavo, zbirno mesto)**

Evakuacijske poti in izhodi morajo biti ustrezno označeni (SIST 1013), osvetljeni in vedno prosti ter prehodni v vsej svoji širini. Dovoze poti in postavitvene površine za gasilce morajo biti vedno proste in prevozne – za to namenjene površine v bližini objekta:

- **čevljarska ulica oz. bližnji trg.**

#### **18a. člen (Požarni načrt in načrt evakuacije)**

V objektih, kjer se zadržuje več kot 100 ljudi oz. je najmanj srednja požarna ogroženost, se izdela načrt evakuacije ter požarni načrt. Načrt evakuacije se izobesi na vidnem mestu, požarni načrt pa preda pristojni gasilski enoti.

#### **19. člen (Kontrolni pregledi stanja požarnega varstva)**

Za zagotovitev učinkovitega požarnega varstva, so potrebni kontrolni pregledi stanja požarnega varstva na podlagi kontrolnih listov, ki so sestavni del požarnega reda in sicer:

- v roku, ki ni daljši od 1 leta in ki jih izvaja zadolžena oseba na fakulteti/pooblaščen oseba za VPP oz. pooblaščen strokovna oseba za VPP.

#### **IV. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI IZ PROSTOROV FAKULTETE**

##### **20. člen**

##### **(Odstranjevanje gorljivih snovi iz delovnih prostorov)**

Vsi zaposleni in delujoči na fakulteti so dolžni skrbeti, da gorljive odpadke sproti odstranjujejo iz delovnih prostorov. Gorljive snovi se mora hraniti na za to določenih mestih, v ustreznih posodah. Te snovi morajo biti že pri skladiščenju zavarovane in ločene od možnih virov vžiga.

Nevarne in vnetljive snovi se mora hraniti na za to določenih mestih, v ustreznih posodah. Za odvoz odpadkov skrbi pooblaščenno podjetje s strani UP.

Potrebno je upoštevati preventivna varnostna določila proizvajalca ter navodila iz varnostnih listov.

#### **V. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI POŽARA ALI EKSPLOZIJE**

##### **21. člen**

##### **(Ukrepi zaradi nevarnosti požara)**

##### **1. PREVENTIVNI UKREPI IN POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA**

- Sredstva za delo morajo biti vzdrževana in uporabljena tako, da so upoštevani preventivni ukrepi za preprečevanje požara.
- Redno je treba v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca vzdrževati vso opremo, naprave in druga sredstva pred požarom.
- Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni z nevarnostmi na delovnem mestu in o načinu ukrepanja v primeru požara.
- Skrbeti je treba za red in čistočo, urejenost delovnih mest in naprav med delom in po končanem delu, sproti je potrebno odstraniti gorljive odpadke (olje, papir, karton, čistila) v ustrezne posode, izključiti potencialne energetske vire vžiga in odstraniti druge možne vire vžiga.
- Zaposleni morajo biti poučeni o ravnanju, oziroma ukrepanju pri nastalih motnjah in v primeru požara.
- Napake na delovni opremi in električni napeljavi je potrebno sporočiti odgovorni osebi fakultete.

##### **2. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA**

- Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali pride do požara, je dolžan pogasiti požar, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge.
- Obvesti zaposlene in prisotne osebe v objektu.
- Za gašenje uporabi gasilni aparat na prah.
- Iz neposredne bližine odstrani vse gorljive snovi.

##### **3. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU**

- Glede na velikost in posledico požara se pridržujemo navodila vodje intervencije.
- Sodelujemo pri izvedbi ukrepov za odpravo posledic požara.

#### **VI. PREDVIDENO ŠTEVILO UPORABNIKOV – ZAPOSLENIH, ŠTUDENTOV IN UPORABNIKOV**

##### **22. člen**

##### **(Predvideno število oseb)**

V prostorih fakultete na lokaciji je predvideno zadrževanje do največ: **50 oseb**.

## **VII. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO**

Če je stanje tako, da požara ni možno v začetni fazi omejiti, je najpomembnejša varna evakuacija. Za zagotovitev varne evakuacije in intervencije v primeru nastanka požara ali eksplozije, morajo biti prehodi v delovnih prostorih, izhodi urejeni in prosti. Zaposleni morajo biti seznanjeni z načinom evakuacije iz prostorov. Umik na varno naj bo po najkrajši dosegljivi in najmanj ogroženi poti. Ravnati se je potrebno ravnati po navodilih osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

### **23. člen**

#### **(Osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije)**

Za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so določeni:

- določeni zaposleni na fakulteti (evidenčni list o usposabljanju je priloga PR)

#### **Naloge odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije:**

- seznanjenost z nevarnostmi, razumeti, poznati nastanek in razvoj pričakovanih požarov v delu objekta, za katerega je oseba odgovorna;
- poznati delovanje in način uporabe naprav za začetno gašenje požarov;
- poznati evakuacijske poti, ter skrb za njihovo urejenost in prehodnost ter usmerjanje zaposlenih ob vajah evakuacije in ob dejanski evakuaciji;
- vodenje evidence o osebah, ki so v času evakuacije ostale v objektu ter druge naloge glede na vrsto in namembnost objekta.

### **24. člen**

#### **(Ukrepi ob požaru)**

Za zagotovitev varne evakuacije in intervencije v primeru nastanka požara ali eksplozije, morajo biti prehodi, izhodi vedno urejeni in prosti. Zaposleni morajo biti seznanjeni z evakuacijo iz prostorov fakultete in objekta.

#### **Postopek evakuacije:**

- kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali pride do požara, je dolžan pogasiti požar, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge,
- obvestilo o nastanku požara se poda ustno,
- prisotni (zaposleni) usmerijo vse osebe proti izhodu,
- odgovorna oseba za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije poskrbi za miren postopek evakuacije ter preveri, če so vsi zapustili prostore,
- zbor je na določenem zbirnem mestu.

## **VIII. PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM**

### **25. člen**

#### **(Izvleček iz požarnega reda)**

**Iz požarnega reda se pripravi izvleček, ki mora vsebovati podatke o:**

- organizaciji varstva pred požarom,
- predvidenega števila oseb v prostorih,
- ukrepih varstva pred požarom,
- navodilih za ravnanje v primeru požara.

## **IX. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA**

### **26. člen (Obveščanje v primeru požara)**

V primeru požara je potrebno obvestiti odgovorno osebo fakultete, zaposlene in vse prisotne, da ti takoj izpeljejo evakuacijo po najkrajši označeni poti.

### **27. člen (Gašenje začetnega požara, prijava požara)**

Vsak zaposleni ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije, ali opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge.

**Če tega ne more storiti, mora takoj:**

- obvestiti prisotne sodelavce o nevarnosti,
- obvestiti center za obveščanje na telefonsko številko **112**
- obvestiti policijsko postajo na telefonsko številko **113**

**Sporočiti mora:**

- **ime in priimek**, naslov in telefonsko številko fakultete,
- **kje gori** (kraj požara),
- **kaj gori** (objekt, prostor),
- **ali so v nevarnosti človeška življenja**.

**Pri rokovanju z gasilnim sredstvom, ki se ga uporabi za gašenje požara se postopa:**

- gasilna sredstva se prinese v bližino požara na takšno oddaljenost, da nas plamen ne doseže oz. temperatura ne povzroča opeklin,
- požar začnemo gasiti v podnožju plamena, s pomikanjem ročnika v smeri levo-desno,
- s curkom se prekriva žarišče od tal proti vrhu neprekinjeno, dokler se požara ne pogasi,
- če je možno, naj se zapre vse odprtine (okna, vrata), ker se tako prepreči širjenje požara.

### **28. člen (Ukrepi po požaru)**

Po končanem gašenju in zagotovitvi vodje intervencije, policije ali kriminalistične službe, da je ta končala s postopkom preiskave in ugotavljanja vzroka požara, se prične s postopkom sanacije požarišča. Odgovorna oseba poskrbi, da so vse naprave in sistemi za varstvo pred požarom (aktivna in pasivna požarna zaščita) usposobljeni za normalno delovanje in v stanju pripravljenosti.

Pred pričetkom obratovanja električnih instalacij, naprav in delovnih sredstev morajo biti ta pregledana, preizkušena in usposobljena za ponoven vklop.

## **X. USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ VARSTVA PRED POŽAROM**

### **29. člen (Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom)**

Vsi zaposleni, tako redno kot začasno oziroma občasno zaposleni, morajo biti seznanjeni z nevarnostmi za nastanek požara in ukrepi v primeru požara, ter določili požarnega reda in sodelovati pri izvajanju vseh ukrepov na svojem delovnem mestu. Vsi zaposleni morajo biti usposobljeni po določilih Zakona o varstvu pred požarom.

**Odgovorna oseba fakultete mora poskrbeti, da je vsak delavec poučen o varstvu pred požarom ob:**

- nastopu na delo,
- premestitvi na drugo delovno mesto,
- začetku opravljanja drugega dela,
- spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
- spremembi in uvajanju nove tehnologije

Za zaposlene poteka usposabljanje iz varstva pred požarom po programu organizacije glede na specifične nevarnosti delovnega mesta. Program mora biti potrjen s strani odgovorne osebe fakultete.

**Glede na srednjo stopnjo požarne ogroženosti objekta (3), je periodika usposabljanja zaposlenih določena na 3 leta.**

### **30. člen**

**(Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije)**

**Usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije poteka na 3 leta.**

Usposabljanje poteka po programu specifične organizacije, izdelanim skladno z Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki je priloga tega požarnega reda. Usposabljanje poteka po programu specifične organizacije, glede na nevarnosti za nastanek požara v delovnem okolju ter glede na praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju ter poznavanje načrta evakuacije. Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije poteka po sprejetem in podpisanem programu odgovorne osebe fakultete.

**Te osebe morajo tudi 1x letno sodelovati pri praktičnem usposabljanju zaposlenih za izvajanje evakuacije.**

### **31. člen**

**(Usposabljanje za izvajanje evakuacije)**

Lastnik ali uporabniki objektov, za katere je treba izdelati načrt evakuacije – v objektih kjer je več kot 100 ljudi in najmanj srednja požarna ogroženost, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja. Evidenca o izvedbi vaje evakuacije je priloga tega požarnega reda.

Praktično usposabljanje zaposlenih za izvajanje evakuacije se izvaja 1x letno v skladu s predpisi.

## **XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### **32. člen**

**(Evidenca o požaru)**

V prostorih fakultete je potrebno za vse nastanke požara, voditi predpisano evidenco, ki vsebuje:

- predpisane podatke o požaru in eksploziji (po evidenčnem listu) s
- podatki in podpisom osebe, ki je evidenčni list izpolnila in odgovorne osebe fakultete.

### **33. člen**

**(Ostale evidence)**

V prostorih fakultete je potrebno s stališča požarnega varstva voditi še evidenco:

- o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,

**Požarni red – UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
PEDAGOŠKA FAKULTETA – »ELEKTRON«**

- o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- o periodičnih pregledih stanja požarnega varstva.

**34. člen  
(Začetek veljavnosti požarnega reda)**

Požarni red s svojimi prilogami začne veljati z dnem sprejema in podpisa dekanje UP PEF.

Koper, 14.03.2025

Dekanja UP PEF:

prof. dr. Mara Cotič

**Priloge:**

- Kontrolni list opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom
- Evidenčni list o seznanitvi s požarnim redom
- Evidenčni list o usposabljanju zaposlenih iz varstva pred požarom
- Evidenčni list o usposabljanju oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
- Evidenčni list o praktičnem usposabljanju zaposlenih za izvajanje evakuacije
- Evidenčni list vzdrževanja in kontrolnih pregledov naprav za začetno gašenje požarov
- Evidenčni list o požarih in eksplozijah
- Navodila za varstvo pred požarom za zunanje izvajalce del
- Dovoljenje-navodilo za izvajanje vročih del
- Ocena požarne ogroženosti
- Izračun o potrebni namestitvi gasilnih aparatov
- Izvleček iz požarnega reda
- Požarni načrt in načrt evakuacije
- Potrdilo o prejemu požarnega načrta s strani JZ GB Koper
- Program usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom
- Program usposabljanja odgovornih oseb za začetno gašenje požarov in izvajanje evakuacije
- Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

## KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

*List št.:*

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Uporabnik:</b><br>UP Pedagoška fakulteta<br>Cankarjeva ulica 5, Koper |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Datum:</b><br><br><div style="text-align: right;"><b>Ura:</b></div> |                                     |
| <b>Objekt:</b><br>ELEKTRON<br>Čevljarska ulica 19, Koper                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kontrolor:</b>                                                      |                                     |
| Zap. št.                                                                 | Oprema, naprave, sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ustreza:<br>DA / NE                                                    | Opombe<br>(datum pregleda, meritve) |
| 1.                                                                       | Pregled oznak (nameščenost) za: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuacijske poti</li> <li>• Sredstva za gašenje</li> <li>• Izvleček iz požarnega reda</li> <li>• Prepovedi, opozorila – kajenje</li> <li>• Načrt evakuacije</li> <li>• Oznake (el. omarice, glavno stikalo)</li> <li>• Načrt evakuacije</li> </ul> |                                                                        |                                     |
| 2.                                                                       | Pregled prezračevalnih naprav (klimatska naprava, prezračevalne naprave)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                     |
| 3.                                                                       | Pregled gasilnih aparatov (namestitve, zapečatenost, dostop)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                     |
| 4.                                                                       | Pregled vgrajenih sistemov APZ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                     |
| 5.                                                                       | Način shranjevanja lahko vnetljivih snovi (izdelki, blago, kemikalije, surovine ipd.)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                     |
| 6.                                                                       | Redno čiščenje delovnih prostorov in naprav                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                     |
| 7.                                                                       | Pregled električne instalacije (poškodbe, zaklepanje, dostopi)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                     |
| 8.                                                                       | Pregled omarice za prvo pomoč                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                     |
| 9.                                                                       | Dostopnost intervencijskih vozil do objekta, prostost javnih površin pred objektom                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                     |

Podpis kontrolorja:

## KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

*List št.:*

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Uporabnik:</b><br>UP Pedagoška fakulteta<br>Cankarjeva ulica 5, Koper |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Datum:</b><br><div style="text-align: right;"><i>Ura:</i></div> |                                     |
| <b>Objekt:</b><br>ELEKTRON<br>Čevljarjska ulica 19, Koper                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kontrolor:</b>                                                  |                                     |
| Zap. št.                                                                 | Oprema, naprave, sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ustreza:<br>DA / NE                                                | Opombe<br>(datum pregleda, meritve) |
| 1.                                                                       | Pregled oznak (nameščenost) za: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuacijske poti</li> <li>• Sredstva za gašenje</li> <li>• Izvleček iz požarnega reda</li> <li>• Prepovedi, opozorila – kajenje</li> <li>• Načrt evakuacije</li> <li>• Oznake (el. omarice, glavno stikalo)</li> <li>• Načrt evakuacije</li> </ul> |                                                                    |                                     |
| 2.                                                                       | Pregled prezračevalnih naprav (klimatska naprava, prezračevalne naprave)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                     |
| 3.                                                                       | Pregled gasilnih aparatov (namestitve, zapečatenost, dostop)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                     |
| 4.                                                                       | Pregled vgrajenih sistemov APZ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                     |
| 5.                                                                       | Način shranjevanja lahko vnetljivih snovi (izdelki, blago, kemikalije, surovine ipd.)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                     |
| 6.                                                                       | Redno čiščenje delovnih prostorov in naprav                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                     |
| 7.                                                                       | Pregled električne instalacije (poškodbe, zaklepanje, dostopi)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                     |
| 8.                                                                       | Pregled omarice za prvo pomoč                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                     |
| 9.                                                                       | Dostopnost intervencijskih vozil do objekta, prostost javnih površin pred objektom                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |

Podpis kontrolorja:

## KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

*List št.:*

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Uporabnik:</b><br>UP Pedagoška fakulteta<br>Cankarjeva ulica 5, Koper |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Datum:</b><br><div style="text-align: right;"><i>Ura:</i></div> |                                     |
| <b>Objekt:</b><br>ELEKTRON<br>Čevljarska ulica 19, Koper                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kontrolor:</b>                                                  |                                     |
| Zap. št.                                                                 | Oprema, naprave, sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ustreza:<br>DA / NE                                                | Opombe<br>(datum pregleda, meritve) |
| 1.                                                                       | Pregled oznak (nameščenost) za: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuacijske poti</li> <li>• Sredstva za gašenje</li> <li>• Izvleček iz požarnega reda</li> <li>• Prepovedi, opozorila – kajenje</li> <li>• Načrt evakuacije</li> <li>• Oznake (el. omarice, glavno stikalo)</li> <li>• Načrt evakuacije</li> </ul> |                                                                    |                                     |
| 2.                                                                       | Pregled prezračevalnih naprav (klimatska naprava, prezračevalne naprave)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                     |
| 3.                                                                       | Pregled gasilnih aparatov (namestitve, zapečatenost, dostop)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                     |
| 4.                                                                       | Pregled vgrajenih sistemov APZ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                     |
| 5.                                                                       | Način shranjevanja lahko vnetljivih snovi (izdelki, blago, kemikalije, surovine ipd.)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                     |
| 6.                                                                       | Redno čiščenje delovnih prostorov in naprav                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                     |
| 7.                                                                       | Pregled električne instalacije (poškodbe, zaklepanje, dostopi)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                     |
| 8.                                                                       | Pregled omarice za prvo pomoč                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                     |
| 9.                                                                       | Dostopnost intervencijskih vozil do objekta, prostost javnih površin pred objektom                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |

Podpis kontrolorja:

## KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

*List št.:*

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Uporabnik:</b><br>UP Pedagoška fakulteta<br>Cankarjeva ulica 5, Koper |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Datum:</b><br><div style="text-align: right;"><i>Ura:</i></div> |                                     |
| <b>Objekt:</b><br>ELEKTRON<br>Čevljarska ulica 19, Koper                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kontrolor:</b>                                                  |                                     |
| Zap. št.                                                                 | Oprema, naprave, sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ustreza:<br>DA / NE                                                | Opombe<br>(datum pregleda, meritve) |
| 1.                                                                       | Pregled oznak (nameščenost) za: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuacijske poti</li> <li>• Sredstva za gašenje</li> <li>• Izvleček iz požarnega reda</li> <li>• Prepovedi, opozorila – kajenje</li> <li>• Načrt evakuacije</li> <li>• Oznake (el. omarice, glavno stikalo)</li> <li>• Načrt evakuacije</li> </ul> |                                                                    |                                     |
| 2.                                                                       | Pregled prezračevalnih naprav (klimatska naprava, prezračevalne naprave)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                     |
| 3.                                                                       | Pregled gasilnih aparatov (namestitve, zapečatenost, dostop)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                     |
| 4.                                                                       | Pregled vgrajenih sistemov APZ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                     |
| 5.                                                                       | Način shranjevanja lahko vnetljivih snovi (izdelki, blago, kemikalije, surovine ipd.)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                     |
| 6.                                                                       | Redno čiščenje delovnih prostorov in naprav                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                     |
| 7.                                                                       | Pregled električne instalacije (poškodbe, zaklepanje, dostopi)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                     |
| 8.                                                                       | Pregled omarice za prvo pomoč                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                     |
| 9.                                                                       | Dostopnost intervencijskih vozil do objekta, prostost javnih površin pred objektom                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |

Podpis kontrolorja:

# EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI S POŽARNIM REDOM

[illegible]

## EVIDENČNI LIST O USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IZ VARSTVA PRED POŽAROM

**Kot evidenca lahko služi zapisnik o izvedenem usposabljanju zaposlenih.**

[illegible]

Priloga št. 4

## EVIDENČNI LIST O USPOSABLJANJU OSEB ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

**Kot evidenca lahko služi zapisnik o izvedenem usposabljanju zaposlenih.**

[illegible]

Priloga št. 5

## **EVIDENČNI LIST O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE**

Kot evidenca služi zapisnik o izvedenem praktičnem usposabljanju zaposlenih.

# EVIDENČNI LIST VZDRŽEVANJA IN KONTROLNIH PREGLEDOV NAPRAV ZA ZAČETNO GAŠENJE POŽAROV

**Kot evidenca lahko služi izpis s strani pooblaščenega serviserja**

[illegible]

## EVIDENČNI LIST O POŽARIH IN EKSPLOZIJAH

| Zap.št. | Podatki o požaru in eksploziji                                                           |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1       | Zaporedna številka požara ali eksplozije v tekočem letu                                  |  |
| 2       | Datum in ura nastanka oziroma požara ali eksplozije                                      |  |
| 3       | Kraj oziroma območje, kjer je nastal požar ali eksplozija                                |  |
| 4       | Objekt (objekt, prometno sredstvo;) oziroma prostor, kjer je nastal požar ali eksplozija |  |
| 5       | Kako je bil odkrit požar (npr. ime in priimek, sistem za odkrivanje in javljanje požara) |  |
| 6       | Vzrok nastanka požara ali eksplozije (npr. samovžig, naravni pojav, odprti ogenj)        |  |
| 7       | Način povzročitve požara ali eksplozije (npr. malomarnost, namerna povzročitev)          |  |
| 8       | Podatki o vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite (če so v objektu)                   |  |
| 9       | Podatki o pogasitvi požara (npr. gasilnik, hidrant)                                      |  |
| 10      | Podatki o sodelujočih pri gašenju (zaposlenih, gasilcih, reševalcih)                     |  |
| 11      | Število poškodovanih, mrtvih, pogrešanih (zaposlenih, obiskovalcev, gasilcev)            |  |
| 12      | Podatki o intervenciji (začetek, konec intervencije, vodja intervencije)                 |  |
| 13      | Ukrepi za odpravo vzroka nastanka požara                                                 |  |

| IZPOLNIL:       | PODPIS ODGOVORNE OSEBE: |
|-----------------|-------------------------|
| Ime in priimek: | Ime in priimek:         |
| Podpis:         | Podpis:                 |
| Kraj:           | Kraj:                   |
| Datum:          | Datum:                  |

## NAVODILA ZA VARSTVO PRED POŽAROM za zunanje izvajalce del

### • Organizacija varstva pred požarom

- Odgovorna oseba izdaja navodila za varstvo pred požarom za zunanje izvajalce del v prostorih UP PEF:

- Naročnik, mora poskrbeti za požarno varnostne ukrepe pri delu, ki ga namerava opravljati, skladno z 9. in 15. čl. PR.

- Upoštevati morate razmere v objektu, vrsto del in morebitno prisotnost vnetljivih snovi.

### • Preventivni ukrepi – pred pričetkom del

- Seznanite se z izhodi iz objekta in lokacijo najbližjih gasilnikov.
- Pri svojem delu upoštevajte ukrepe, da z delom ne povzročite nevarnosti, ki bi lahko imela za posledico požar ali eksplozijo oziroma ogrožanje zdravja in življenja sebe ali drugih oseb, ki se nahajajo v objektu.
- Upoštevajte prepovedi in navodila iz požarnega reda in izvlečka iz požarnega reda, ki je izobešen v objektu.
- Prepovedano je:
  - uporabljati odprt ogenj brez posebnega dovoljenja,
  - kaditi v vseh prostorih fakultete,
  - uporabljati dodatna grelna telesa v prostorih,
  - vnašati ali uporabljati nevarne snovi brez dovoljenja odgovorne osebe.
- Pred začetkom opravljanja požarno nevarnih v objektu, ste dolžni pridobiti veljavno pisno dovoljenje za požarno nevarna dela ter ga v celoti upoštevati.
- Za opravljanje vseh vročih del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi, lahko opravljajo požarno stražo le gasilci v skladu z Zakonom, ki ureja gasilstvo.
- Skrbite za pravilno uporabo naprav, ki so pod električno napetostjo in naprav, ki lahko povzročijo požar ter izvajanje ukrepov po končanem delu.
- Vzdržujte red, čistočo in redno odstranjujte odpadke.
- Pomanjkljivosti in okvare na plinskih in električnih napravah in inštalacijah takoj sporočite nadrejenemu vodji.
- Poskrbite, da s svojim delom ne zapirate prehodov in izhodov na prosto. Evakuacijske poti morajo biti prehodne in proste, oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom pa dosegljiva.

### 1. Postopki in naloge v primeru požara

- Ko opazite požar, poskušajte odstraniti nevarnost in začetni požar pogasiti z najbližjim gasilnikom Izklopite energetske naprave.
- O požaru obvestite Regijski center za obveščanje na ☎ št. 112, kjer navedite:
  - ime in priimek,
  - točno lokacijo nastanka požara,
  - kaj gori - podatki o objektu in materialih, ki gorijo,
  - obseg požara in
  - možne nevarnosti za človeka.
- O požaru obvestite odgovorno osebo (ne glede na velikost, škodo in dejstvo, da je bil morebitno pravočasno pogašen).
- Upoštevajte navodila odgovorne osebe, vodje intervencije (gasilci).
- Uporabljene gasilnike pustite na požarišču, odložene jih na tla, s tem je očitno, da so bili uporabljeni in jih je potrebno ponovno napolniti.
- Po potrebi sodelujte in pomagajte pri evakuaciji.

### 2. Postopki in naloge po požaru

- Na zbirnem mestu preverite ali pogrešate koga od svojih sodelavcev, in vodji intervencije sporočite kje so se ti nazadnje nahajali.
- V zgradbo se ne vračajte, dokler vam to ne dovoli oseba, ki je vodila intervencijo.

### 3. Pomembnejše telefonske številke

- Gasilci - Center za obveščanje **112**
- Policija – **113**
- Odgovorna oseba:

DATUM PREJEMA NAVODIL: \_\_\_\_\_

OSEBA, KI JE NAVODILA PREJELA: \_\_\_\_\_

## DOVOLJENJE - NAVODILO ZA IZVAJANJE VROČIH DEL

|                                 |     |  |
|---------------------------------|-----|--|
| Datum izdaje dovoljenja         |     |  |
| Prostor in mesto izvajanja dela |     |  |
| Izvajalec del (ime osebe)       |     |  |
| Pričetek del                    | dan |  |
|                                 | ura |  |
| Predviden zaključek del         | dan |  |
|                                 | ura |  |

**NAVODILO ZA UREDITEV PROSTORA PRED ZAČETKOM DELA:**  
(ukrepi varstva pred požarom)

---

---

---

---

---

**Požarna straža**

(ime in priimek osebe, usposobljene za gašenje oz. naziv organizacije, ki izvaja požarno stražo)

---

**UKREPI PO KONČANEM DELU:**

---

---

---

---

|                                                |     |  |
|------------------------------------------------|-----|--|
| Kontrola odgovorne osebe<br>(po končanem delu) | dan |  |
|                                                | ura |  |

Oseba, ki je izdala dovoljenje

Odgovorna oseba za kontrolo

Izvajalec del

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Center za tehnično varnost in strokovne naloge

Št. dokumenta: **PV 06/2025**

Datum: 10.02.2025

## OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Ocena požarne ogroženosti je izdelana v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami), Pravilnikom o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11), Pravilnikom o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20)

Naročnik: **UP PEDAGOŠKA FAKULTETA**  
**Cankarjeva ulica 5, Koper**  
Objekt: **"ELEKTRON"**  
Lokacija: **Čevljarska ulica 19, Koper**

Številka in datum naročila: **5.02.2025**  
Datum izdelave: **10.02.2025**

Oceno izdelal: **ZVD d.o.o.**  
Peter Kalšnik, višji strokovni delavec  
Št. potrdila: 2185, z dne 10.10.2018

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:  
Št.: 8450-50/2012-28-DGZR  
Datum: 23.10.2024  
u.p.: MO-URSZR-27-S, P1



## KAZALO

- A. DEJAVNIKI ZA IZDELAVO OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE
- B. OSNOVNI DEJAVNIKI, KI SO PODLAGA ZA IZRAČUN OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (O)
- C. DEJAVNIKI, KI LAHKO ZMANJŠAJO OCENO POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (Z)
- D. DEJAVNIKI, KI LAHKO POVEČAJO OCENO POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (P)
- E. IZRAČUN IN STOPNJA POŽARNE OGROŽENOSTI
- F. KONČNE UGOTOVITVE
- G. UPORABLJENI PREDPISI

**A. DEJAVNIKI ZA IZDELAVO OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE**

| <b>Osnovni dejavniki, ki so podlaga za izračun ocene požarne ogroženosti</b> |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| klasifikacija stavbe                                                         | 12203 Druge posl. Stavbe, 12630 Stavbe za izob.                   |
| površina stavbe                                                              | 194,8 m <sup>2</sup>                                              |
| število etaž                                                                 | 3                                                                 |
| namen uporabe                                                                | Prostori UP, pedagoške fakultete, terasa bara                     |
| število uporabnikov                                                          | 50                                                                |
| dejavnosti v stavbi                                                          | Terasa bara, prostori fakultete                                   |
| nevarne snovi/količina                                                       | -                                                                 |
| <b>Dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti</b>               |                                                                   |
| vgrajeni gasilni sistemi                                                     | -                                                                 |
| sistemi za odkrivanje in javljanje požara                                    | -                                                                 |
| velikost požarnega sektorja                                                  | 194,8 m <sup>2</sup>                                              |
| gasilci – kategorizacija in oddaljenost od objekta                           | JZ GB Koper, VII. kategorija, oddaljenost do 3 km, manj kot 8 min |
| sistem za nadzor dima in toplote                                             | -                                                                 |
| <b>Dejavniki, ki lahko povečajo oceno požarne ogroženosti</b>                |                                                                   |
| dolžina evakuacijske poti                                                    | Glej točko DPV 8 na strani 8                                      |
| vertikalne povezave                                                          | Glej točko DPV 9 na strani 8                                      |
| odmik stavbe od relevantne meje                                              | Glej točko DPV 10 na strani 8                                     |

Tehnični podatki o objektu in požarnih karakteristikah so ocenjeni saj študija požarne varnosti ni bila predložena.

**B. OSNOVNI DEJAVNIKI, KI SO PODLAGA ZA IZRAČUN OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (O)**

| DEJAVNIKI                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | VREDNOSTI DEJAVNIKOV  |             |              |               |                |              |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 POVRŠINA STAVBE IN ŠTEVILO ETAŽ (DPV1) |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |              |               |                |              |
| Površina stavbe (BTP vseh etaž)          |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | Število etaž v stavbi |             |              |               |                |              |
|                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 1                     | 2           | Od 3 do 5    | Več kot 5     |                |              |
| Do vključno 100 m2                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 1                     | 2           | 3            | 4             |                |              |
| Od 100 do vključno 500 m2                |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 2                     | 2           | 3            | 4             |                |              |
| Od 500 do vključno 1000 m2               |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 2                     | 3           | 4            | 4             |                |              |
| Od 1000 do vključno 5000 m2              |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 3                     | 3           | 4            | 5             |                |              |
| Od 5000 do vključno 10.000 m2            |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 3                     | 4           | 5            | 6             |                |              |
| Več kot 10.000 m2                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5           | 6            | 6             |                |              |
| 2 NAMEN UPORABE (DPV2)                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |              |               |                |              |
| Uporabniki stavbe                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                   | Število uporabnikov   |             |              |               |                |              |
| Lastnosti uporabnikov                    |                       | Primer stavbe                                                                                                                                                                                                                     | Manj kot 10           | Od 10 do 50 | Od 51 do 100 | Od 101 do 500 | Od 501 do 1000 | Več kot 1000 |
| Ne prespijo in dobro poznajo stavbo.     |                       | Pisarniške, upravne in industrijske stavbe, stavbe za izobraževanje, nestanovanjske kmetijske stavbe                                                                                                                              | 1                     | 2           | 3            | 3             | 4              | 4            |
| Ne prespijo in ne poznajo stavbe.        |                       | Gostinske in trgovske stavbe, stavbe za kulturo in razvedrilo, javne garaže, bencinski servisi, obredne stavbe                                                                                                                    | 2                     | 2           | 3            | 4             | 5              | 5            |
| Prespijo                                 | Individualno bivanje  | Stanovanjske stavbe                                                                                                                                                                                                               | 2                     | 2           | 3            | 3             | 3              | 3            |
|                                          | Organizirano bivanje  | Študentski domovi, oskrbovana stanovanja                                                                                                                                                                                          | 3                     | 3           | 3            | 4             | 5              | 6            |
|                                          | Bivanje za krajši čas | Hoteli, gostišča, planinske koče, počitniški domovi                                                                                                                                                                               | 4                     | 5           | 6            | 6             | 6              | 6            |
| Potrebujejo nego                         |                       | Vrtci, domovi za upokojence, klinike, sanatoriji, bolnišnice in domovi za dolgotrajnejše zdravljenje in nego, psihiatrične bolnišnice, dispanzerji, ambulate, porodnišnice, zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, zapori, | 4                     | 5           | 6            | 6             | 6              | 6            |

| <b>3 DEJAVNOSTI V STAVBI (DPV3)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Dejavnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Vrednost</b> |
| Proizvodnja, uporaba, skladiščenje ali prodaja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov                                                                                                                                                                                         | 4               |
| Proizvodnja ali uporaba snovi, ki povečajo požarno ogroženost                                                                                                                                                                                                                 | 2               |
| Prodaja in skladiščenje snovi, ki povečajo požarno ogroženost. Sem spadajo tudi bencinski servisi                                                                                                                                                                             | 1               |
| Trgovske, industrijske ali skladiščne stavbe s pretežnim deležem gorljivih izdelkov, npr. lesom, papirjem, polimeri (naravnimi in sintetičnimi), hrano, tekstilom ipd. (sem spadajo tudi muzeji, knjižnice in arhivi). Garaža tovornih vozil ali dostava s tovornimi vozili   | 0,5             |
| Stavbe z zmerno požarno obremenitvijo, npr. stanovanjske stavbe, gostinske stavbe, upravne, pisarniške in garažne stavbe, stavbe za zdravstvo, izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, športne dvorane, stavbe za kulturo in razvedrilo ter druge nestanovanjske stavbe | 0               |

### 3.1 SNOVI, KI POVEČAJO POŽARNO OGROŽENOST

| Razred skladiščenja |                                                           | Količina v požarnem sektorju                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaka              | Opis                                                      |                                                                                                                                                           |
| 2A                  | Plini                                                     | Tri jeklenke do 10 kg in ena jeklenka do 5 kg. Upoštevamo le gorljive in oksidativne pline.                                                               |
| 2B                  | Aerosoli                                                  | 500 kosov (velikost pakiranja največ 600 ml). Upoštevamo le vnetljive in zelo lahko vnetljive aerosole v skladu s Pravilnikom o aerosolnih razpršilnikih. |
| 3                   | Vnetljive tekočine                                        | 100 l, plamenišče manj kot 21 °C200 l, plamenišče od vključno 21 °C do 55 °C                                                                              |
| 4.1 A               | Kemikalije, ki lahko povzročijo eksplozijo                | 0                                                                                                                                                         |
| 4.1.B               | Vnetljive trdne kemikalije                                | 200 kg                                                                                                                                                    |
| 4.2                 | Piroforne in samosegrevajoče kemikalije                   | 0 kg                                                                                                                                                      |
| 4.3                 | Kemikalije, ki pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | 200 kg                                                                                                                                                    |
| 5.1 A 5.1 B 5.1 C   | Oksidativne tekočine in trdne kemikalije                  | 0                                                                                                                                                         |
|                     |                                                           | 200 kg                                                                                                                                                    |
|                     |                                                           | 100 kg                                                                                                                                                    |
| 5.2                 | Organski peroksidi                                        | 100 kg                                                                                                                                                    |
| 6.1 A               | Gorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje           | 50 kg                                                                                                                                                     |
| 6.1 B               | Negorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje         | 200 kg (od tega največ 50 kg zelo strupenih)                                                                                                              |
| 6.2                 | Infektivne snovi                                          | 0 kg                                                                                                                                                      |
| 7                   | Radioaktivne snovi                                        | 0 kg                                                                                                                                                      |
| 8. A                | Gorljive jedke kemikalije                                 | 200 kg                                                                                                                                                    |
| 8. B                | Negorljive jedke kemikalije                               | 500 kg                                                                                                                                                    |

| C. DEJAVNIKI, KI LAHKO ZMANJŠAJO OCENO POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (Z)                        |                                          |                      |                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------|
| DEJAVNIKI                                                                                    |                                          | VREDNOSTI DEJAVNIKOV |                                          |      |
| <b>4. VGRAJENI GASILNI SISTEMI (DPV4)</b>                                                    |                                          |                      |                                          |      |
| Lastnosti sistema                                                                            |                                          | Vrednost             |                                          |      |
| Popolna zaščita stavbe, za katero se računa požarna ogroženost                               |                                          | 1                    |                                          |      |
| <b>5. SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA (popolna zaščita) (DPV5)</b>                  |                                          |                      |                                          |      |
| Požarno varovanje, ki ga izvajajo pooblašcene osebe                                          |                                          | 0,25                 |                                          |      |
| Požarno varovanje, ki ga izvajajo gasilci ali stalno zasedena (24/7) dežurna služba v stavbi |                                          | 0,5                  |                                          |      |
| <b>6. VELIKOST POŽARNEGA SEKTORJA (DPV6)</b>                                                 |                                          |                      |                                          |      |
| Velikost požarnega sektorja                                                                  |                                          | Vrednost             |                                          |      |
| Do vključno 150 m <sup>2</sup>                                                               |                                          | 1                    |                                          |      |
| Od 151 do vključno 500 m <sup>2</sup>                                                        |                                          | 0,5                  |                                          |      |
| Od 501 do vključno 1000 m <sup>2</sup>                                                       |                                          | 0,25                 |                                          |      |
| Od 1001 do vključno 2000 m <sup>2</sup>                                                      |                                          | 0,1                  |                                          |      |
| Več kot 2000 m <sup>2</sup>                                                                  |                                          | 0                    |                                          |      |
| <b>7. GASILCI IN PRISOTNOST SISTEMA ZA NADZOR DIMA IN TOPLOTE (DPV7)</b>                     |                                          |                      |                                          |      |
| Kategorija oziroma čas prihoda po prejemu alarma                                             | Manj kot 8 min                           |                      | Več kot 8 min                            |      |
|                                                                                              | Vgrajen sistem za nadzor dima in toplote |                      | Vgrajen sistem za nadzor dima in toplote |      |
|                                                                                              | Da                                       | Ne                   | Da                                       | Ne   |
| VI. in VII. stalno prisotna (24/7) poklicna gasilska enota v podjetju                        | 0,85                                     | 0,3                  | 0,4                                      | 0,15 |
| I., II., III., IV. in V.                                                                     | 0,4                                      | 0,15                 | 0,25                                     | 0    |

| D. DEJAVNIKI, KI LAHKO POVEČAJO OCENO POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (P)                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DEJAVNIKI                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | VREDNOSTI DEJAVNIKOV |
| <b>8. DOLŽINA EVAKUACIJSKE POTI (DPV8)</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                      |
| Evakuacija v eni smeri do izhoda na prosto ali v zaščiteno stopnišče s požarno odpornostjo najmanj (R)EI30 in požarnimi vrati s samozapiralom in požarno odpornostjo najmanj EI30         | – Manj kot 20 m v prostoru in<br>– manj kot 15 m v zaščitenem hodniku ali po hodniku v stavbi z AJP in<br>– manj kot 35 m skupne dolžine poti | 0                    |
|                                                                                                                                                                                           | – Več kot 20 m v prostoru ali<br>– več kot 15 m v zaščitenem hodniku ali po hodniku v stavbi z AJP in<br>– več kot 35 m skupne dolžine poti   | 0,5                  |
| Evakuacija v več smereh do izhoda na prosto ali v zaščiteno stopnišče s požarno odpornostjo najmanj (R)EI30 in požarnimi vrati s samozapiralom in požarno odpornostjo najmanj EI30-C      | – Manj kot 35 m v prostoru in<br>– manj kot 50 m skupne dolžine poti                                                                          | 0                    |
|                                                                                                                                                                                           | – Več kot 35 m v prostoru ali<br>– več kot 50 m skupne dolžine poti                                                                           | 0,25                 |
| <b>9. VERTIKALNE POVEZAVE (DPV9)</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                      |
| Štiri in več etaž                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 0,5                  |
| Tri etaže                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 0,3                  |
| Dve etaži                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 0,2                  |
| Vertikalna povezava je ločena od drugega dela stavbe z dimno oviro (npr. steklom) ali pa je v stavbi dimenzioniran odvod dima in toplote, ki prepreči prenos dima v druge povezane etaže. |                                                                                                                                               | 0,1                  |
| Vertikalna povezava je ločena od drugega dela stavbe s požarno odpornimi elementi najmanj EI30.                                                                                           |                                                                                                                                               | 0,1                  |
| <b>10. ODMIK STAVBE OD RELEVANTNE MEJE (DPV10)</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                      |
| Odmik stavbe od relevantne meje je manjši od višine stavbe.                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 0,5                  |
| Odmik stavbe od relevantne meje je večji od višine stavbe ali pa je v skladu z zahtevami tehnične smernice Požarna varnost v stavbah, širjenje požara na sosednje objekte.                |                                                                                                                                               | 0                    |

| E. IZRAČUN IN STOPNJA POŽARNE OGROŽENOSTI                                                |           |                    |                             |                    |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| DEJAVNIKI POŽARNE VARNOSTI                                                               |           | VREDNOSTI          |                             |                    |                    |              |
|                                                                                          |           | DPV                | Celotna stavba              |                    |                    |              |
| Površina stavbe in število etaž                                                          |           | DPV1               | $O = 1/2 (3 + 2) + 0 = 2,5$ |                    |                    |              |
| Namen uporabe                                                                            |           | DPV2               |                             |                    |                    |              |
| Dejavnosti v stavbi                                                                      |           | DPV3               |                             |                    |                    |              |
| Vgrajeni gasilni sistemi                                                                 |           | DPV4               | $Z = 0 + 0 + 0 + 0,3 = 0,3$ |                    |                    |              |
| Sistemi za odkrivanje in javljanje požara                                                |           | DPV5               |                             |                    |                    |              |
| Velikost požarnega sektorja                                                              |           | DPV6               |                             |                    |                    |              |
| Gasilci in prisotnost sistema za nadzor dima in                                          |           | DPV7               |                             |                    |                    |              |
| Dolžina evakuacijske poti                                                                |           | DPV8               | $P = 0 + 0,2 + 0,5 = 0,7$   |                    |                    |              |
| Vertikalne povezave                                                                      |           | DPV9               |                             |                    |                    |              |
| Odmik stavbe od relevantne meje                                                          |           | DPV10              |                             |                    |                    |              |
| Skupna vrednost dejavnikov požarne varnosti za stavbo (V)                                |           |                    | $V = 2,5 - 0,3 + 0,7 = 2,9$ |                    |                    |              |
| Skupna vrednost dejavnikov požarne varnosti (V) oziroma končna ocena požarne ogroženosti | $V < 1,5$ | $1,5 \leq V < 2,5$ | $2,5 \leq V < 3,5$          | $3,5 \leq V < 4,5$ | $4,5 \leq V < 5,5$ | $5,5 \leq V$ |
| Stopnja požarne ogroženosti                                                              | 1         | 2                  | 3                           | 4                  | 5                  | 6            |

**F. KONČNE UGOTOVITVE**

Na podlagi končne ocene požarne ogroženosti je stopnja požarne ogroženosti določena:

zelo majhna požarna ogroženost – stopnja 1

majhna požarna ogroženost – stopnja 2;

**srednja požarna ogroženost – stopnja 3;**

srednja do povečana požarna ogroženost – stopnja 4;

velika požarna ogroženost – stopnja 5;

zelo velika požarna ogroženost – stopnja 6.

Na podlagi izdelane ocene požarne ogroženosti in števila ljudi, ki se lahko nahajajo v objektu, je potrebno izdelati požarni red s prilogami in sicer:

- načrte evakuacije,
- požarne načrte,
- izvlečke požarnega reda,
- navodila za posameznike,
- evidenčne in kontrolne liste.

Na podlagi izdelane ocene požarne ogroženosti je potrebno določiti periodiko usposabljanja iz varstva pred požarom zaposlenih na 3 leta.

**G. UPORABLJENI PREDPISI**

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20)

Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)

## IZRAČUN o potrebni namestitvi gasilnih aparatov (Ur.I. RS, št. 67/2005)

PV – 06/2025

Datum: 14.03.2025

Naročnik: UP Pedagoška fakulteta, za lokacijo: BankArt 2, Muzejski trg 7, Koper.

### IZRAČUN POTREBNEGA ŠTEVILA GASILNIKOV:

Predmet obravnave so prostori »Elektron« s skupno površino do 194,8 m<sup>2</sup>, z vsemi pripadajočimi prostori (predavalnice, WCji, hodnik) v dvoetažnem objektu na lokaciji fakultete.

#### I. IZBIRA GASILNIKOV GLEDE NA VRSTO ZAČETNIH POŽAROV

Glede na pričakovano vrsto požara so izbrani gasilniki na **prašek**.

#### II. DOLOČITEV POŽARNE NEVARNOSTI ZA OPISANE PROSTORE

Iz tabele razberemo, da je v prostorih fakultete glede na dejavnost **srednja** požarna nevarnost.

#### III. DOLOČITEV POTREBNEGA ŠTEVILA GASILNIKOV

Skupna površina prostorov je do 200 m<sup>2</sup>. Potrebno število enot gasila **–24 EG**

**Izračun št. gasilnikov:**  $EG_{np}/EG_{sg} = 2$  gasilnika na prah 12 EG (43A, 183B, C) ali druge kombinacije.

#### IV. NAMESTITEV GASILNIKOV

**V prostore fakultete je potrebno namestiti 2 gasilnika na prah z gasilno sposobnostjo 12 EG (43A, 183B, C).**

Gasilni aparati morajo biti nameščeni na vidnih mestih, v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu. Oddaljenost ne sme biti večja kot 20m od najbolj oddaljene točke prostora. Nameščeni naj bodo tako, da je glava ročnika na višini 80-120 cm od tal. Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013.

Obdelal:

Peter Kalšnik, višji strokovni delavec

# IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA

UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
Pedagoška fakulteta – »ELEKTRON«  
Čevljarska ulica 19, Koper

## ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM



PREPOVED  
kajenja

- Za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je v skladu s 36. čl. Zakona o varstvu pred požarom odgovorna dekanja UP Pedagoške fakultete.
- Za zagotavljanje ukrepov varstva pred požarom v vseh prostorih fakultete so zadolženi vsi zaposleni, študenti in obiskovalci.
- V prostih fakultete na lokaciji se lahko zadržuje skupno do 50 oseb.




IZHOD  
naravnost in  
navzdol

## UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

- Prostori, naprave in oprema morajo biti brezhibni in ustrezno vzdrževani.
- Strogo prepovedano je kajenje v vseh prostorih fakultete.
- Popravila na električni instalaciji in napravah lahko opravlja le strokovno usposobljen delavec.
- Po končanem delu je potrebno izklopiti električno napajanje naprav, ter zapreti dovod plina, v kolikor je prisoten.
- Izhod oz. evakuacijska pot mora biti označena, vedno prosta in prehodna.
- Gorljive odpadke se mora sproti odstranjevati iz vseh prostorov fakultete.
- Oprema za gašenje mora biti dostopna in vidno označena.



GASILNIK



POLICIJA  
113

## NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

- Ob nastanku požara najprej ugotovimo kaj gori, ocenimo velikost in obseg požara.
- V kolikor je požar v začetni fazi, pričnemo gasiti z ročnim gasilnim aparatom na prah.
- Če ocenimo, da požara ne moremo pogasiti, obvestimo gasilce na:



CENTER ZA  
OBVEŠČANJE

CENTER ZA OBVEŠČANJE

IN

Telefon




št. 112



REŠEVALCI  
112

- Organiziramo evakuacijo prisotnih preko izhoda na prosto.
- Koper, marec 2025


Odgovorna oseba:  
prof. dr. Mara Cotič, dekanja




# POŽARNI NAČRT

## makrolokacija

-  SMER NAPADA
-  DOVOZ ZA INTERVENCIJSKA VOZILA
-  ELEKTRO OMARA
-  ZBIRNO MESTO
-  PODTALNI HIDRANT
-  OBRAVNAVANI OBJEKT
-  ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

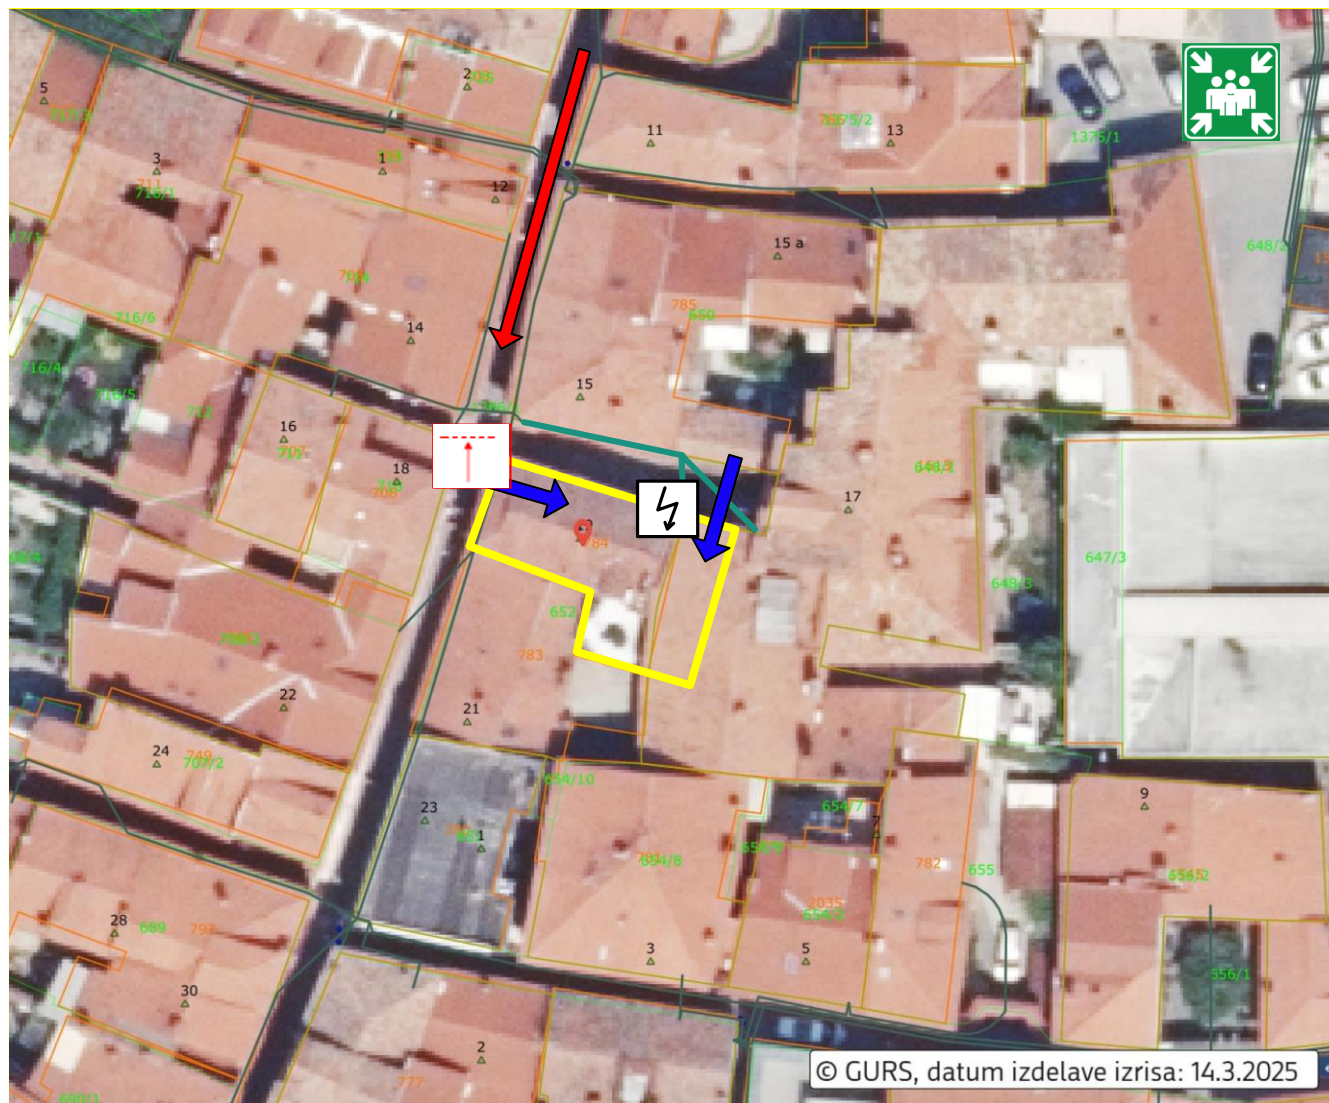


|                  |                                                                                   |         |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Objekt:          | UP, PEDAGOŠKA FAKULTETA, „ELEKTRON“<br>Čevljarska ulica 19, Koper - MAKROLOKACIJA | Datum:  | 14.03.2025 |
| Izdelal:         | ZVD d.o.o., PE KOPER, Ulica 15. maja 12a, Koper                                   |         |            |
| Odgovorna oseba: | prof. dr. Mara Cotič, dekanja                                                     | Podpis: |            |



# POŽARNI NAČRT

## pritličje

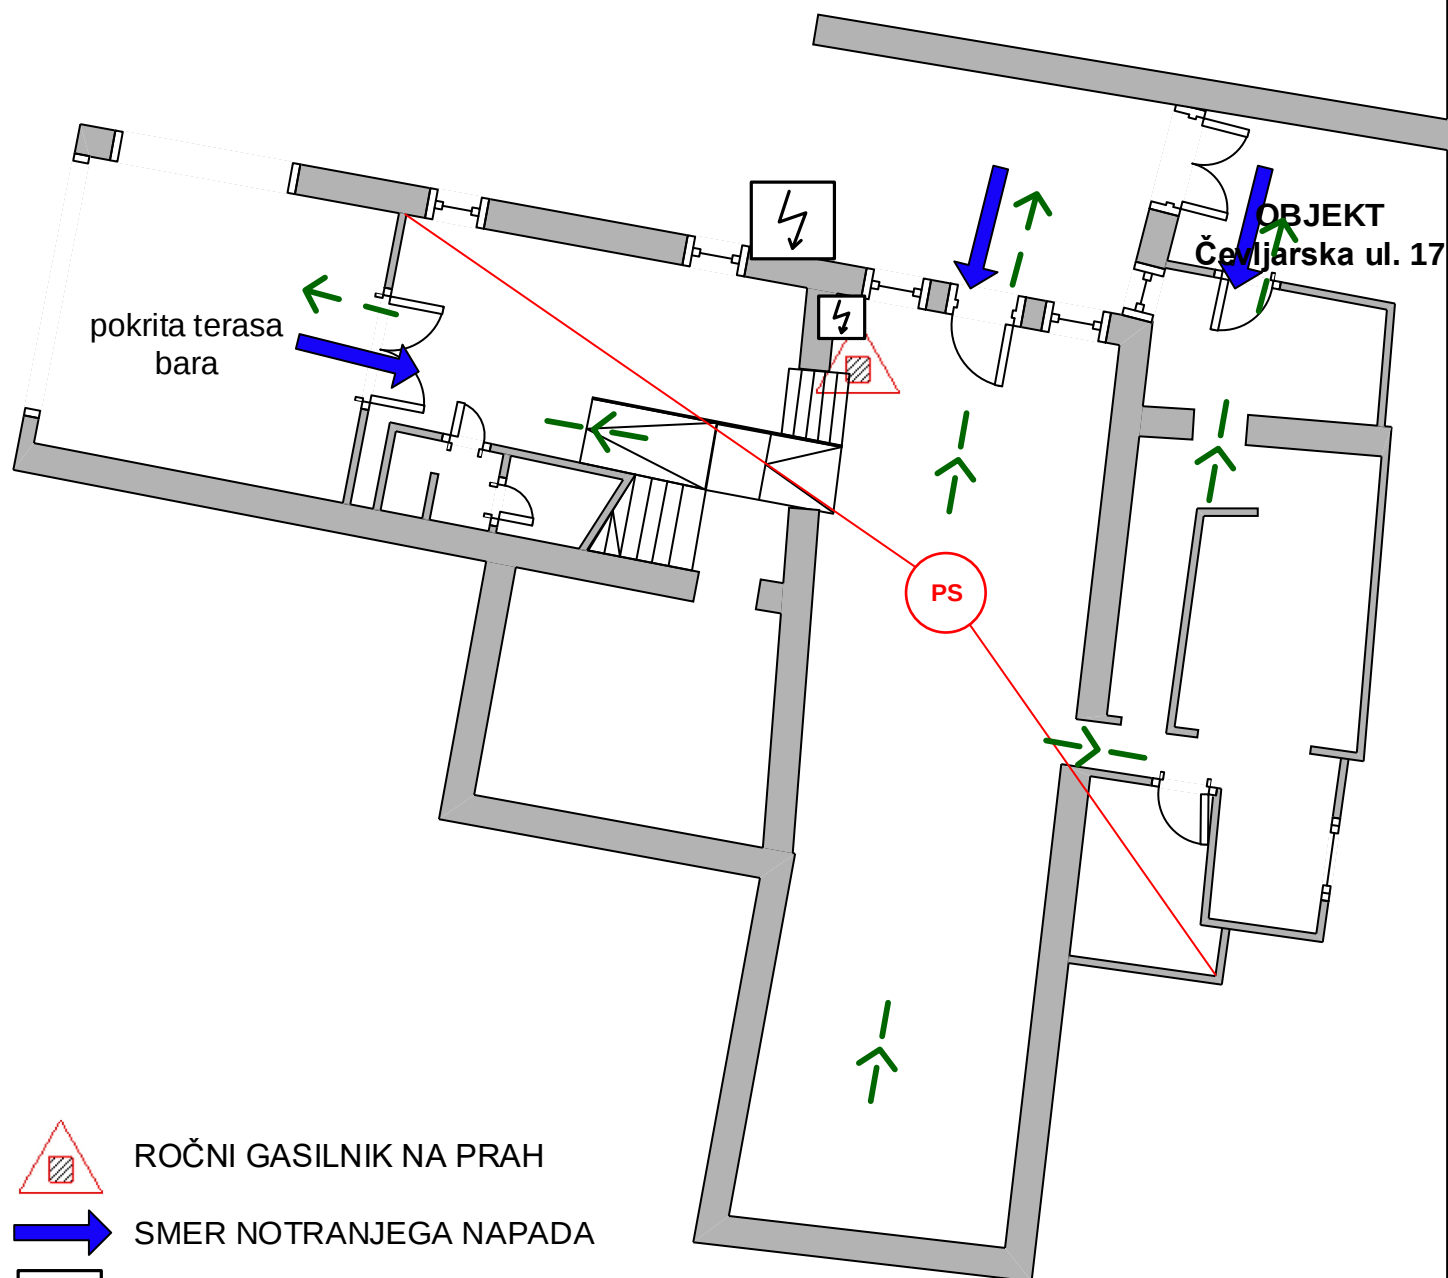

ROČNI GASILNIK NA PRAH



SMER NOTRANJEGA NAPADA



ELEKTRO OMARA



SMER EVAKUACIJE IN IZHOD IZ OBJEKTA



POŽARNI SEKTOR



ZBIRNO MESTO

Merilo:

0 \_\_\_\_\_ 5 m


**Objekt:** UP, PEDAGOŠKA FAKULTETA, „ELEKTRON“  
Čevljarska ulica 19, Koper - PRITLIČJE

**Datum:** 14.03.2025

**Izdelal:** ZVD d.o.o., PE KOPER, Ulica 15. maja 12a, Koper


**Odgovorna oseba:** prof. dr. Mara Cotič, dekanja

**Podpis:**



# POŽARNI NAČRT

## nadstropje

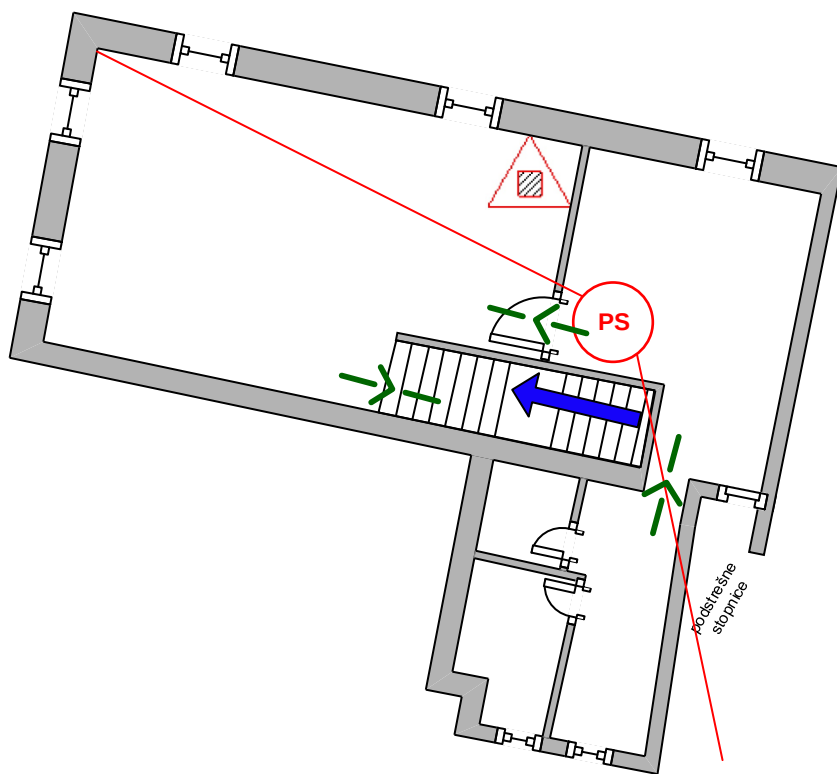

ROČNI GASILNIK NA PRAH



SMER NOTRANJEGA NAPADA



ELEKTRO OMARA



SMER EVAKUACIJE IN IZHOD IZ OBJEKTA



POŽARNI SEKTOR



ZBIRNO MESTO

Merilo:


0 \_\_\_\_\_ 5 m

|                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Objekt:</b> UP, PEDAGOŠKA FAKULTETA, „ELEKTRON“<br>Čevljarska ulica 19, Koper - NADSTROPJE | <b>Datum:</b> 14.03.2025 |
| <b>Izdelal:</b> ZVD d.o.o., PE KOPER, Ulica 15. maja 12a, Koper                               |                          |
| <b>Odgovorna oseba:</b> prof. dr. Mara Cotič, dekanja                                         | <b>Podpis:</b>           |

# NAČRT EVAKUACIJE

## pritličje

-  MESTO NAHAJANJA -  
YOU ARE HERE
-  IZHOD IZ OBJEKTA -  
EXIT
-  SMER EVAKUACIJE -  
EXIT DIRECTION
-  ROČNI GASILNIK NA PRAH -  
FIRE EXTINGUISHER ON POWDER
-  ZBIRNO MESTO -  
ASSEMBLY POINT
-  ELEKTRO OMARA -  
ELECTRIC FUSE BOX

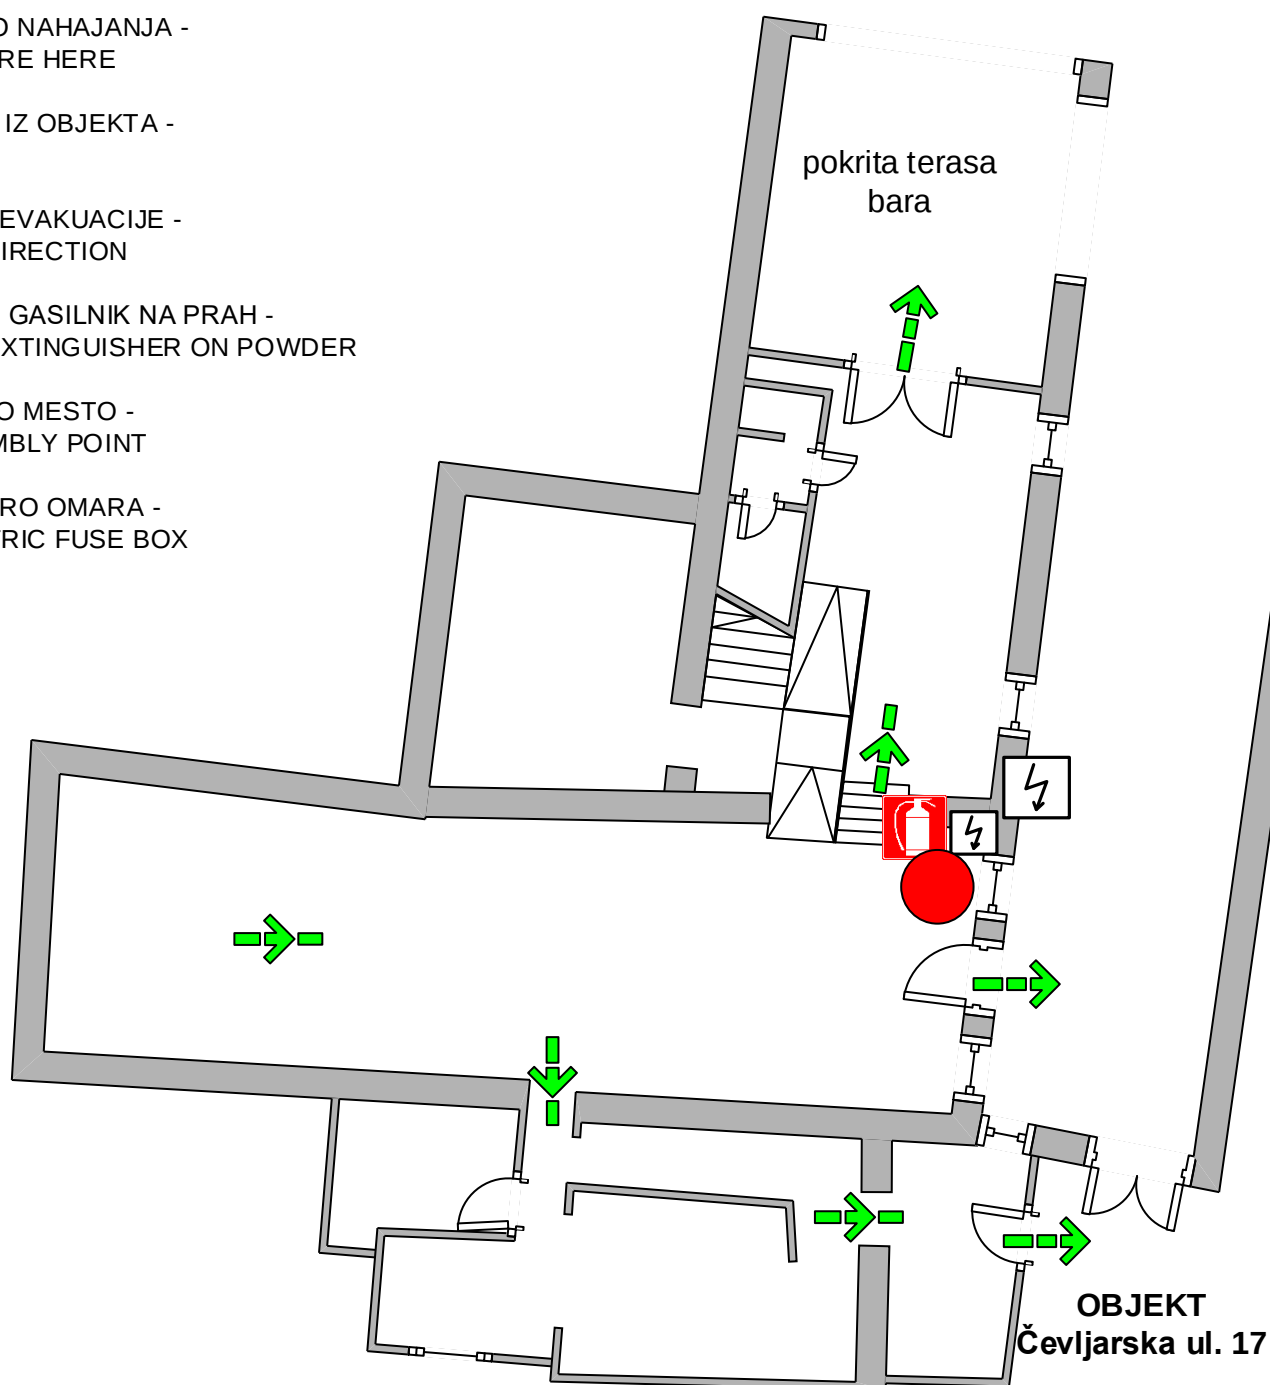

Merilo:  
0 \_\_\_\_\_ 5 m




trg

|                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Objekt:</b> UP, PEDAGOŠKA FAKULTETA, „ELEKTRON“<br>Čevljarska ulica 19, Koper - PRITLIČJE | <b>Datum:</b> 14.03.2025 |
| <b>Izdelal:</b> ZVD d.o.o., PE KOPER, Ulica 15. maja 12a, Koper                              |                          |
| <b>Odgovorna oseba:</b> prof. dr. Mara Cotič, dekanja                                        | <b>Podpis:</b>           |

# NAČRT EVAKUACIJE

## nadstropje

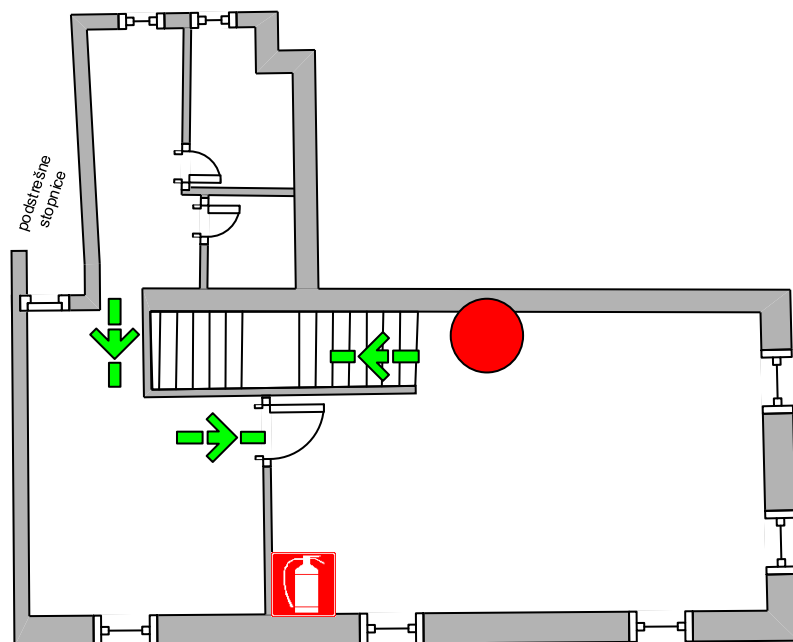

trg



MESTO NAHAJANJA -  
YOU ARE HERE



IZHOD IZ OBJEKTA -  
EXIT



SMER EVAKUACIJE -  
EXIT DIRECTION



ROČNI GASILNIK NA PRAH -  
FIRE EXTINGUISHER ON POWDER



ZBIRNO MESTO -  
ASSEMBLY POINT



ELEKTRO OMARA -  
ELECTRIC FUSE BOX

Merilo:

0 \_\_\_\_\_ 5 m

**Objekt:** UP, PEDAGOŠKA FAKULTETA, „ELEKTRON“  
Čevljarska ulica 19, Koper - NADSTROPJE

**Datum:** 14.03.2025

**Izdelal:** ZVD d.o.o., PE KOPER, Ulica 15. maja 12a, Koper

**Odgovorna oseba:** prof. dr. Mara Cotič, dekanja

**Podpis:**



Datum: 17. 3. 2025

Številka: 4116-1/45-25

## POTRDILO

Gasilska brigada Koper potrjuje, da smo prejeli požarni načrt za sledeči objekt:

**UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKA FAKULTETA,  
„ELEKTRON“  
Čevljarska ulica 19, 6000 Koper**

---

Požarni načrt je izdelalo podjetje ZVD d.o.o., PE KOPER, 6000 Koper, marca 2025.

Erik MARKOVIČ  
Vodja gasilske preventive



# PROGRAM USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM

**IZVAJALEC USPOSABLJANJA:** ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., PE Koper, Ulica 15. maja 12a, Koper, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana, pooblastila MO-URSZR 27-S, P1, 8450-50/2012-28-DGZR, z dne 23.10.2024.

**NOSILEC USPOSABLJANJA:** UNIVERZA NA PRIMORSKEM, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, Koper.

**NAMEN IN CILJI:** udeleženec spozna nevarnosti požara na svojem delovnem mestu, razume in upošteva predpisane preventivne ukrepe ter obvlada ukrepe v primeru požara, zlasti ukrepe začetnega gašenja požarov ter izvajanja evakuacije iz objekta.

**UČNE OBLIKE:** frontalna z vključevanjem udeležencev v razpravo (o poznavanju požarne varnosti v objektu ter načinih evakuacije, dosedanjih izkušnjah), preizkus znanja – individualno.

**UČNE METODE:** razlaga, avdio-video prezentacija tekstovnega, grafičnega ter video gradiva, razprava, demonstracija gasilnikov in načinov gašenja, prikaz praktične uporabe gasilnikov ter prikaz smeri evakuacije iz objekta.

**UČNA SREDSTVA:** računalnik, projektor, tabla, strokovno gradivo, vzorci (gasilniki), ponjava za prižiganje ognja na plin z vžigalnikom za izvajanje praktičnega prikaza (zunaj).

## **NAČIN OCENJEVANJA OZ. PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI:**

Teoretično v obliki testa – obkroževanje odgovorov, praktično v razpravi o poznavanju požarne varnosti v objektu ter načinih evakuacije ter pri demonstraciji – gašenja. Uspešnost ocenjena v testni poli z: »opravil – ni opravil«.

**PREDHODNA ZNANJA:** za usposabljanje se ne zahtevajo predhodna znanja.

**UDELEŽENCI USPOSABLJANJA:** opredeljeni na zapisniku (priloga).

**KRAJ IN ČAS USPOSABLJANJA:** opredeljena na zapisniku (priloga).

**POŽARNA VARNOST – teoretični del: Zakonodaja:** Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07, 09/11, 83/12- sprememba):

- določbe zakona in podzakonskih predpisov;
- interni akti fakultete in predstavitev internih aktov, kjer se opravlja dejavnost: požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije;
- organizacija varstva pred požarom z določitvijo odgovorne osebe;
- poučevanje in preverjanje znanja zaposlenih iz varstva pred požarom;
- požarna ogroženost, nevarnosti za nastanek požara znotraj območja dela in v objektih;
- preventivni ukrepi, aktivni in pasivni sistemi požarne zaščite;
- ukrepi v primeru nastanka požara ter izbira in uporaba sredstev za gašenje začetnih požarov.

## **Predstavitev nevarnosti za nastanek požara glede na delovno mesto in prostor: vsi zaposleni**

- neprimerno odlaganje odpadkov,
- nevarnost nastanka požara zaradi kajenja oz. odlaganja cigaretnih ogorkov,
- neprimerno shranjevanje, skladiščenje vnetljivih snovi,
- nevarnost ne-izklapljanja električnih naprav,
- nevarnost pregrevanja električnih kablov in aparatov zaradi preobremenjenosti ali okvar,
- kratek stik električnih vodnikov,
- neupoštevanje delovnih navodil, neprimerno ravnanje z napravami,
- nevarnost pri vročih delih in pri popravilih ter vzdrževalnih delih,
- dodatna grelna telesa v prostoru;

## **Vzdrževanje prostorov:**

- neprimerno odlaganje odpadkov, neprimerno shranjevanje, skladiščenje lahko vnetljivih snovi, kajenje, nevarnost pregrevanja delovne opreme, električnih vodnikov,

- nevarnost pri vročih delih in pri popravilih ter vzdrževalnih delih.

### POŽARNA VARNOST – praktični del

- osnove gorenja, gašenja ter izbire gasilnih sredstev glede na vrsto požara na delovnem mestu oz. na območju, kjer delo opravljajo zaposleni;
- specifične objektov ter požarna zasnova območja z vgrajeno pasivno in aktivno varnostjo, kjer opravljajo delo zaposleni;
- organizacija varstva pred požarom, odgovorne osebe za varstvo pred požarom na fakulteti ter na območju kjer delajo zaposleni;
- nevarnosti za nastanek požara na območju dela oz. na delovnih mestih (izvedeni preventivni ukrepi: prepoved kajenja, odstranjevanje odpadkov v nevnetljive, shranjevanje nevarnih kemikalij, redno čiščenje delovnih mest, proste in jasno označene poti za prost dovoz);
- preventivni ukrepi proti izbruhu in razširitvi požara, način javljanja, alarmiranja, reševanja oseb in gašenja požarov na območju oz. kjer zaposleni opravljajo svoje delo;
- požarni znaki, nahajališče gasilnikov, mesta za odvzem vode, mesta hidrantov na območju opravljanja dela;
- dovozne poti, zbirališče ter predstavitev uporabe gasilnikov: (ABC – gasilnik na prah in plin CO<sub>2</sub>).

### Posebni ukrepi ob požaru:

- reševanje in evakuacija iz območja opravljanja dela,
- izklop določenih naprav (stroja, delovne opreme),
- izhod v sili in smer umika,
- obnašanje po požaru, izogibanje nadaljevanju škode, varovanje požarišča, ponovna usposobitev požarno varnostnih naprav za posredovanje.

### Praktični prikaz uporabe gasilne opreme:

- Prikaz aktiviranja ročnih gasilnih aparatov na prah in CO<sub>2</sub>.

## **POTRDITEV PROGRAMA**

**Odgovorna oseba UP PEF** skladno z 2. in 11. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11), potrjuje sledeči program in navedeno organizacijo za njegovo izvedbo. Periodično usposabljanje zaposlenih mora biti zagotovljeno skladno z 2. točko 4. in 6. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 61/11).

Koper, 14.03.2025

Dekanja UP PEF:

prof. dr. Mara Cotič

# PROGRAM USPOSABLJANJA ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE

*UNIVERZA NA PRIMORSKEM, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, Koper*

**IZVAJALEC IN MESTO USPOSABLJANJA:** ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.; PE Koper, Ulica 15. maja 12a, 6000 Koper, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, Ljubljana, pooblastilo URSZR27-S, P1, 8450-50/2012-28-DGZR z dne, 23.10.2024 – Kraj: »ELEKTRON«, Čevljarska ulica 19, Koper.

Čas in trajanje usposabljanja (90min), Udeleženci so opredeljeni na zapisniku o usposabljanju.

**NAMEN IN CILJI:** udeleženec spozna nevarnosti nastanka požara na svojem delovnem mestu in v delovnem okolju v katerem dela, razume in upošteva predpisane preventivne in aktivne ukrepe ter obvlada ukrepe v primeru požara, zlasti ukrepe začetnega gašenja požarov ter izvajanja evakuacije iz objekta. Predstavi se naloge odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

**UČNE OBLIKE:** frontalna z vključevanjem udeležencev v razpravo (o poznavanju požarne varnosti v objektu in na terenu ter načinih evakuacije, dosedanjih izkušnjah), preizkus znanja – individualno.

**UČNE METODE:** demonstracija gasilnikov in načinov gašenja, prikaz praktične uporabe gasilnikov ter prikaz smeri evakuacije iz objekta.

**UČNA SREDSTVA:** strokovno gradivo organizacije, vzorci (gasilniki).

**NAČIN OCENJEVANJA OZ. PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI:**

Ustno in praktično v razpravi o poznavanju požarne varnosti v objektu ter načinih evakuacije ter pri demonstraciji – gašenja. Uspešnost ocenjena z: »opravil – ni opravil«.

**POŽARNA VARNOST – teoretični del Zakonodaja:** Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 03/07, 09/11, 83/12- sprememba):

- določbe zakona in podzakonskih predpisov, interni akti: požarni red fakultete,
- organizacija varstva pred požarom (odgovorna oseba fakultete, odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije) – odgovorne osebe so določene v požarnem redu,
- poučevanje in preverjanje znanja zaposlenih iz varstva pred požarom,
- požarna ogroženost, nevarnosti za nastanek požara na delovnih mestih, preventivni ukrepi, aktivni in pasivni sistemi požarne zaščite,
- ukrepi v primeru nastanka požara ter izbira in uporaba sredstev za gašenje začetnih požarov – vse osebe so teoretično poučene za gašenje začetnih požarov ter teoretično poučene za izvajanje evakuacije.

**POŽARNA VARNOST – praktični del:**

- osnove gorenja, gašenja ter izbire gasilnih sredstev glede na vrsto požara,
- požarna zasnova objekta, vgrajena aktivna in pasivna požarna zaščita, varnost ter smer evakuacije,
- organizacija varstva pred požarom: določene osebe, so po tem programu praktično poučene za gašenje začetnih požarov ter praktično poučene za izvajanje evakuacije,
- vsebina požarnega reda za objekt, požarna ogroženost objekta, kjer se nahaja fakulteta,
- nevarnosti za nastanek požara na delovnih mestih v objektu (opravila v objektu, preobremenjenost porabnikov, samovžigi, kratki stiki; izvedeni preventivni ukrepi: prepoved kajenja, odstranjevanje odpadkov v nevnetljive posode in izven zgradbe, redno čiščenje delovnih mest, vzdrževanje el. naprav, prezračevalnih naprav, proste in jasno označene poti za evakuacijo in prosti dovozi za gasilce;),
- preventivni ukrepi proti izbruhu in razširitvi požara, način javljanja, alarmiranja, reševanja oseb in gašenja znotraj prostorov fakultete, požarni znaki, nahajališče gasilnikov v objektu, mesta za odvzem vode, mesta hidrantov,

- bežne in reševalne poti, dovozne poti, zbirališče na prostem, predstavitev uporabe gasilnikov: (ABC – gasilnik na prah; gasilnik na CO<sub>2</sub>);

#### **Posebni ukrepi ob požaru:**

- reševanje in način ter smer evakuacije glede na delovno mesto in glede na pozicijo odgovorne osebe,
- izklop določenih naprav (gl. stikalo za izklop elektrike v sili),
- zaprtje požarnih oddelkov ter zavarovanje pomembnejših dokumentov,
- znaki za izhod v sili in smeri umika,
- obnašanje po požaru, izogibanje nadaljevanju škode, varovanje požarišča, ponovna usposobitev požarno varnostnih naprav za posredovanje.

#### **Praktični prikaz uporabe gasilne opreme:**

- prikaz aktiviranja ročnih gasilnih aparatov na prah.

### **POTRDITEV PROGRAMA**

**Odgovorna oseba UP PEF**, skladno z 2. in 11. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/11, 61/11) in požarnim redom fakultete potrjuje sledeči program in navedeno organizacijo za njegovo izvedbo. Periodično usposabljanje zaposlenih mora biti zagotovljeno skladno s 2. točko 4. in 6. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/11, 61/11).

Koper, 14.03.2025

Dekanja UP PEF:

prof. dr. Mara Cotič

## **POOBLASTILO ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM**

(11. člen Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom Ur.l. RS 32/2011, 61/2011)

Odgovorna oseba ustanove UNIVERZA NA PRIMORSKEM

- ga. Klavdija Kutnar, rektorica

pooblašča za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, podjetje ZVD d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje, **PE KOPER, Ulica 15. maja 12a, Koper.**

Obseg pooblastila:

1. Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom
  - Peter Kalšnik
  - Vid Maglica
2. Usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije
  - Peter Kalšnik
  - Vid Maglica
3. Izdelava požarnega reda
  - Peter Kalšnik
  - Vid Maglica
4. Izdelava požarnih načrtov, načrtov evakuacije
  - Peter Kalšnik
  - Vid Maglica

Za izvajanje ukrepov ima ZVD d.o.o., veljavno pooblastilo MORS URSZR27-S, P1, 8450-50-2012-22-DGZR z dne, 24.01.2022.

Koper, 06.06.2022

Odgovorna oseba:

prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica

